
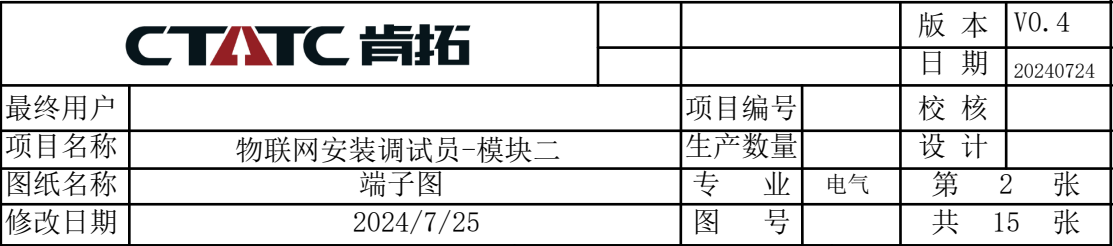
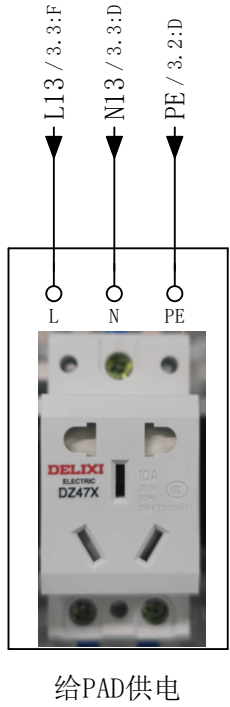
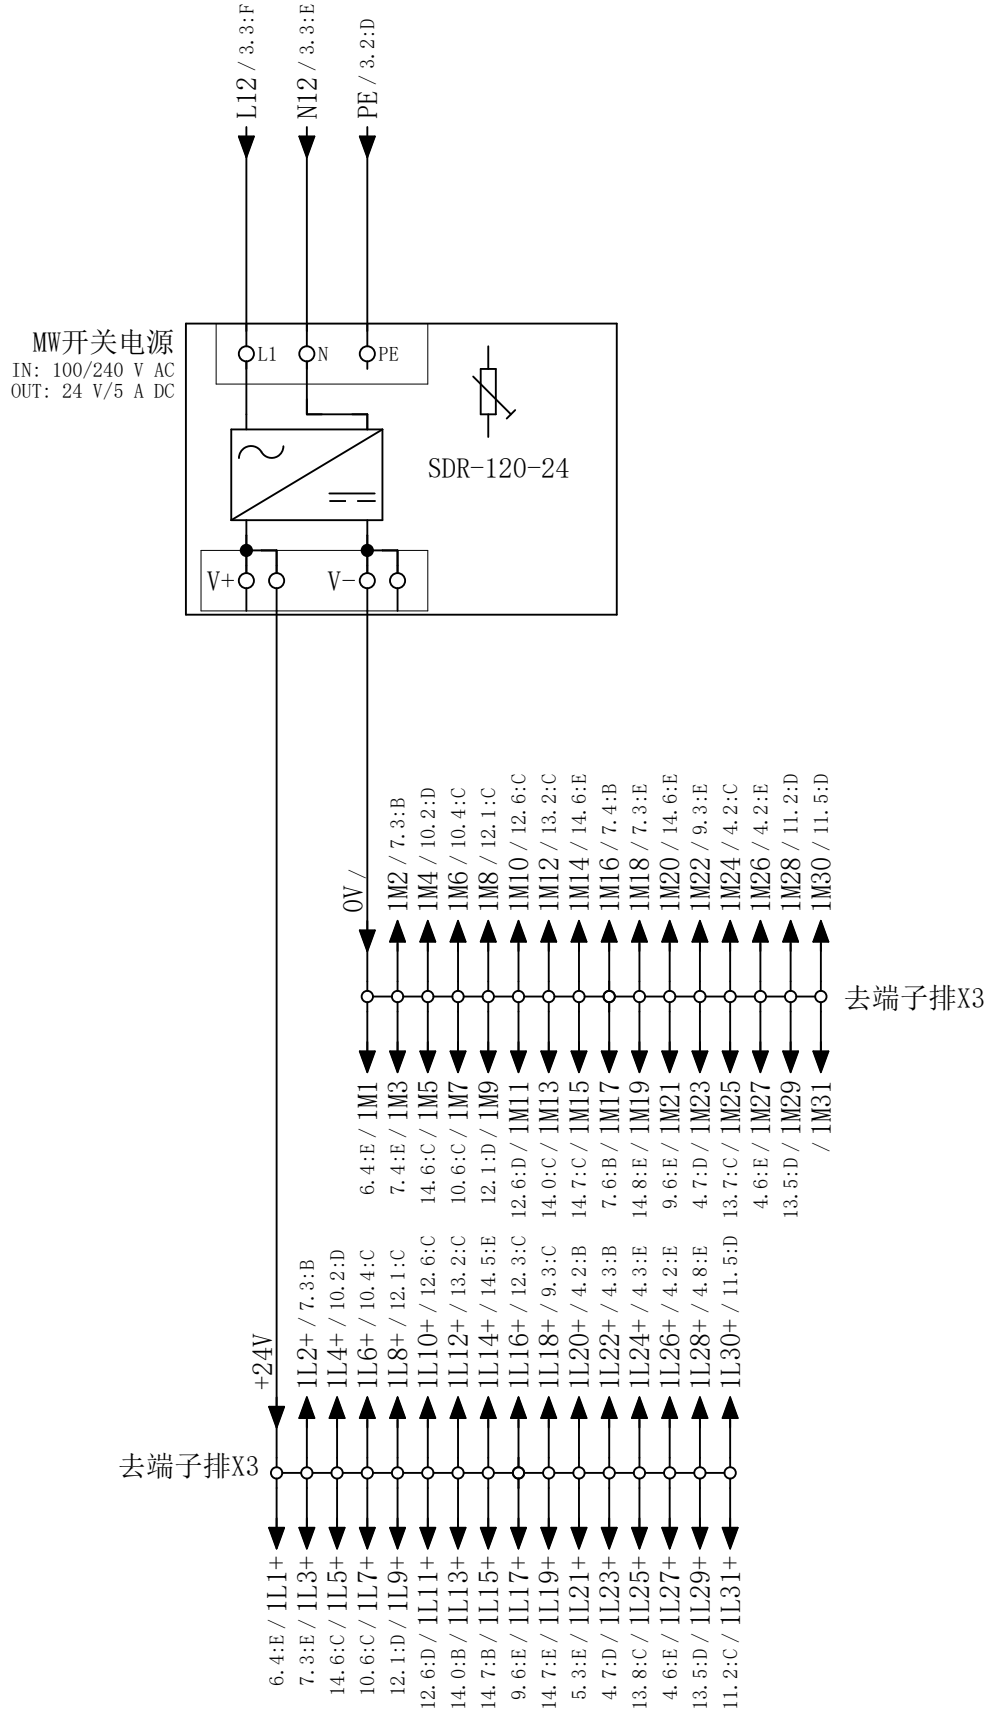
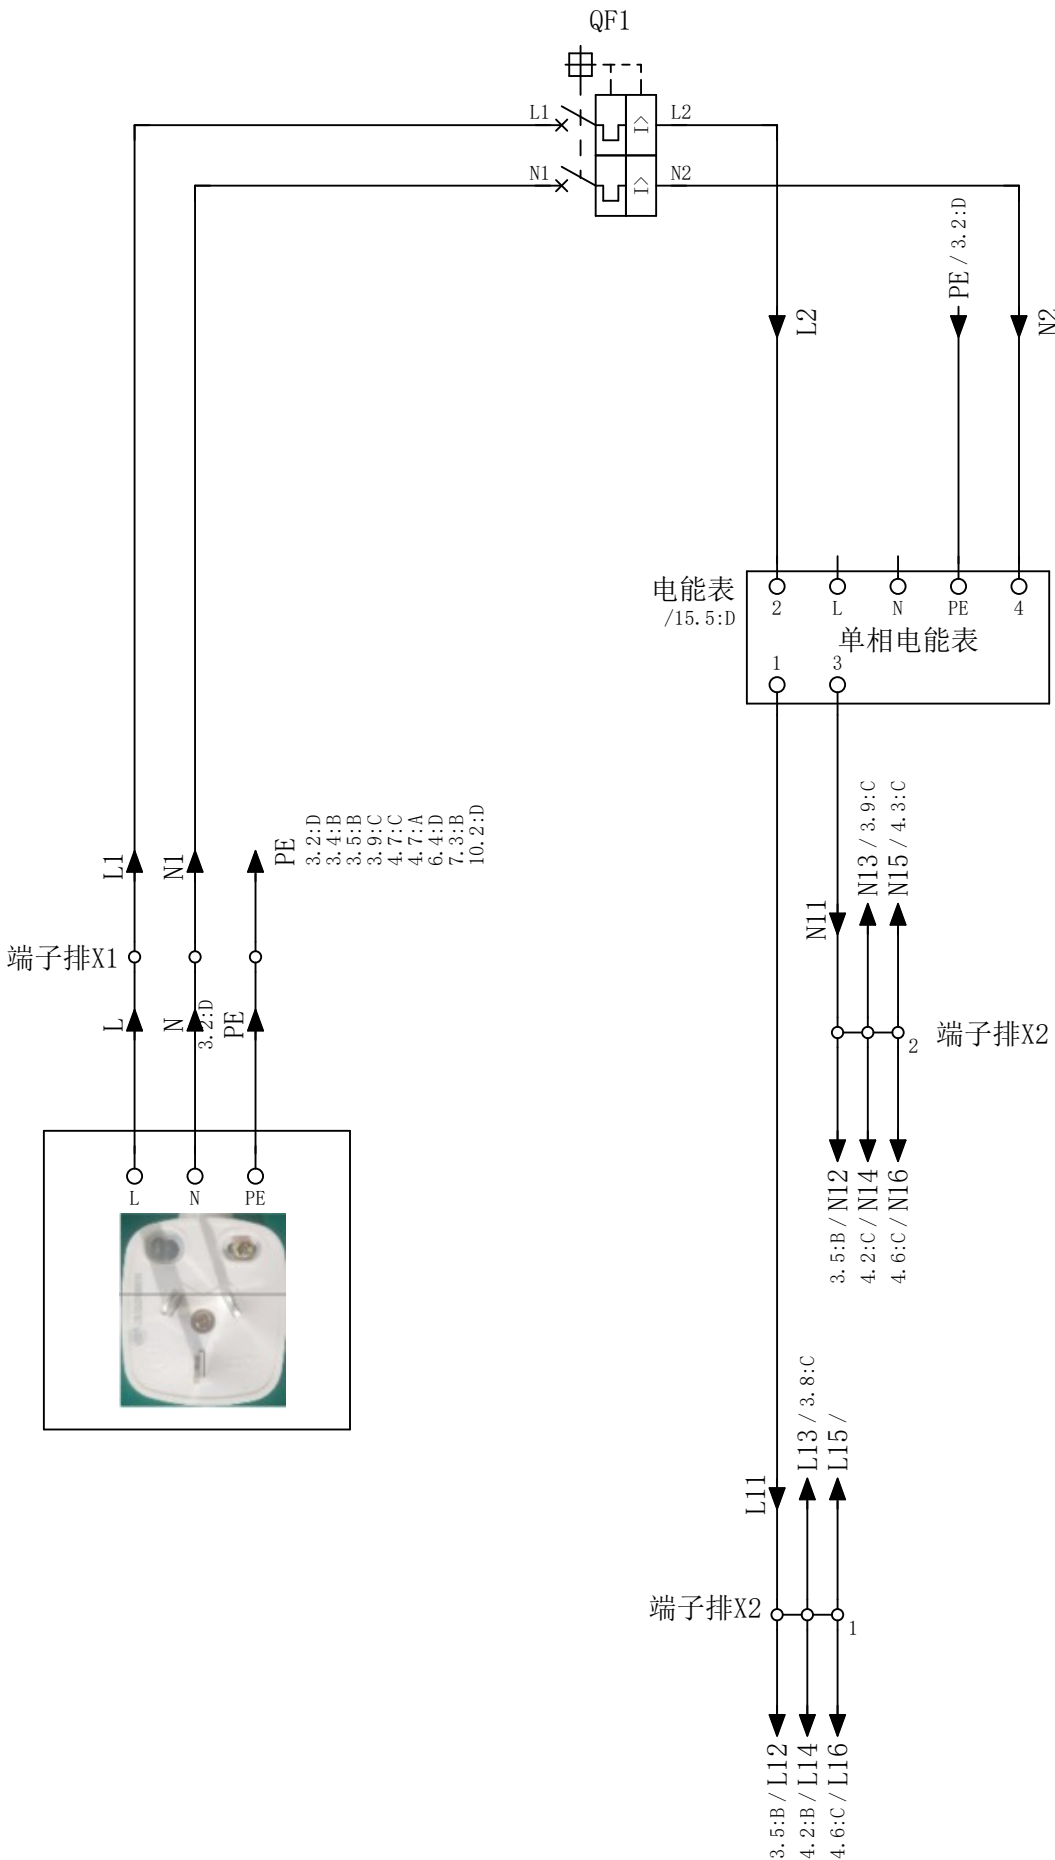





创建日期  
编辑日期 源自(缩写)


				版 本	V0.4
				日 期	20240724
最终用户		项目编号		校 核	
项目名称	物联网安装调试员-模块二	生产数量		设 计	
图纸名称	封面	专 业	电气	第 1 张	
修改日期	2024/7/25	图 号		共 15 张	







最终用户		项目编号		版 本	V0.4
				日 期	20240724
项目名称		生产数量		校 核	
图纸名称		专 业		设 计	
修改日期		图 号		第 3 张	
				共 15 张	

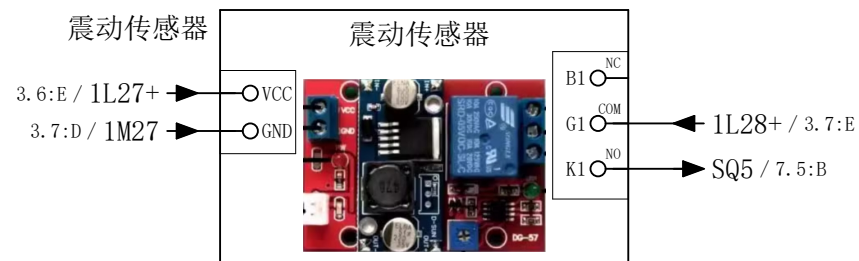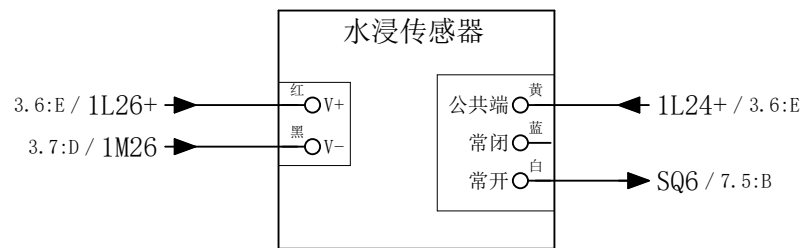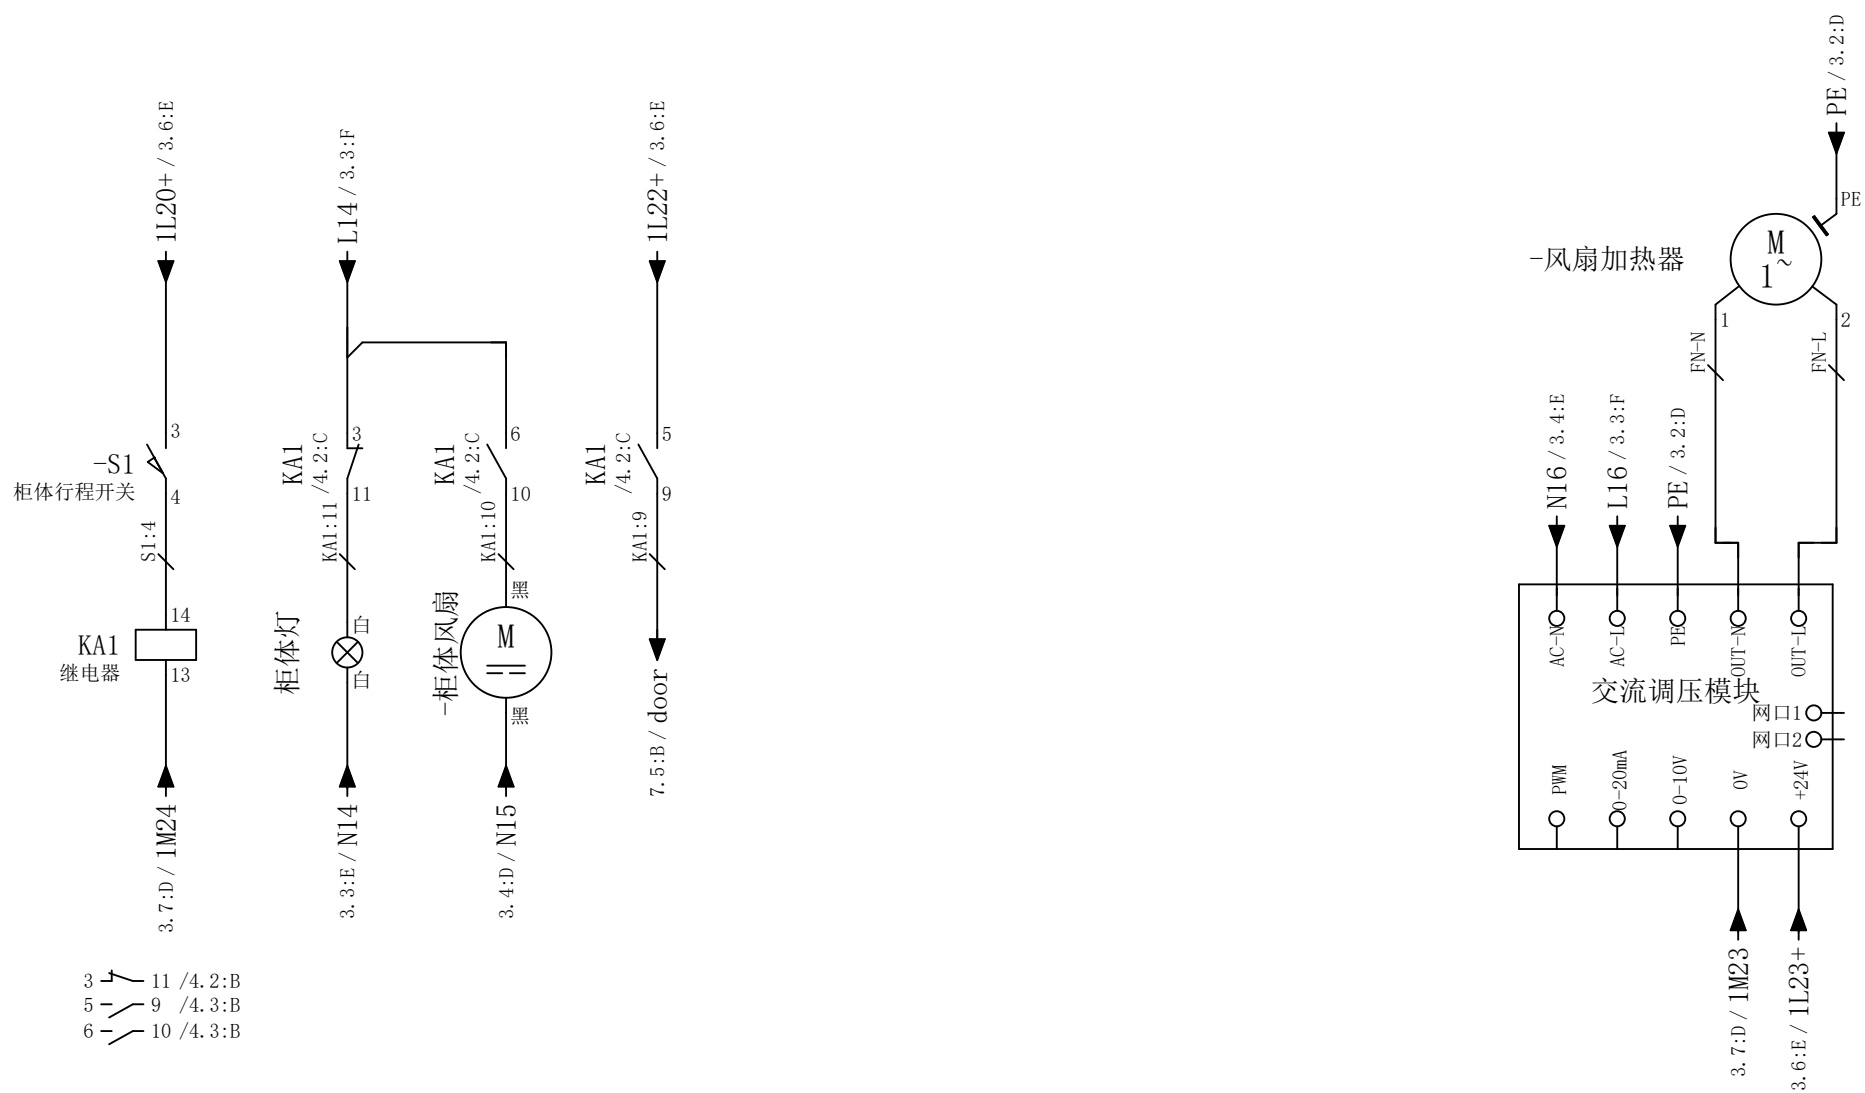


				版 本	V0.4
				日 期	20240724
最终用户				项目编号	
项目名称	物联网安装调试员-模块二			生产数量	
图纸名称	电控柜物联网控制系统			专 业	电 气
修改日期	2024/7/25			图 号	
				校 核	
				设 计	
				第 4 张	
				共 15 张	

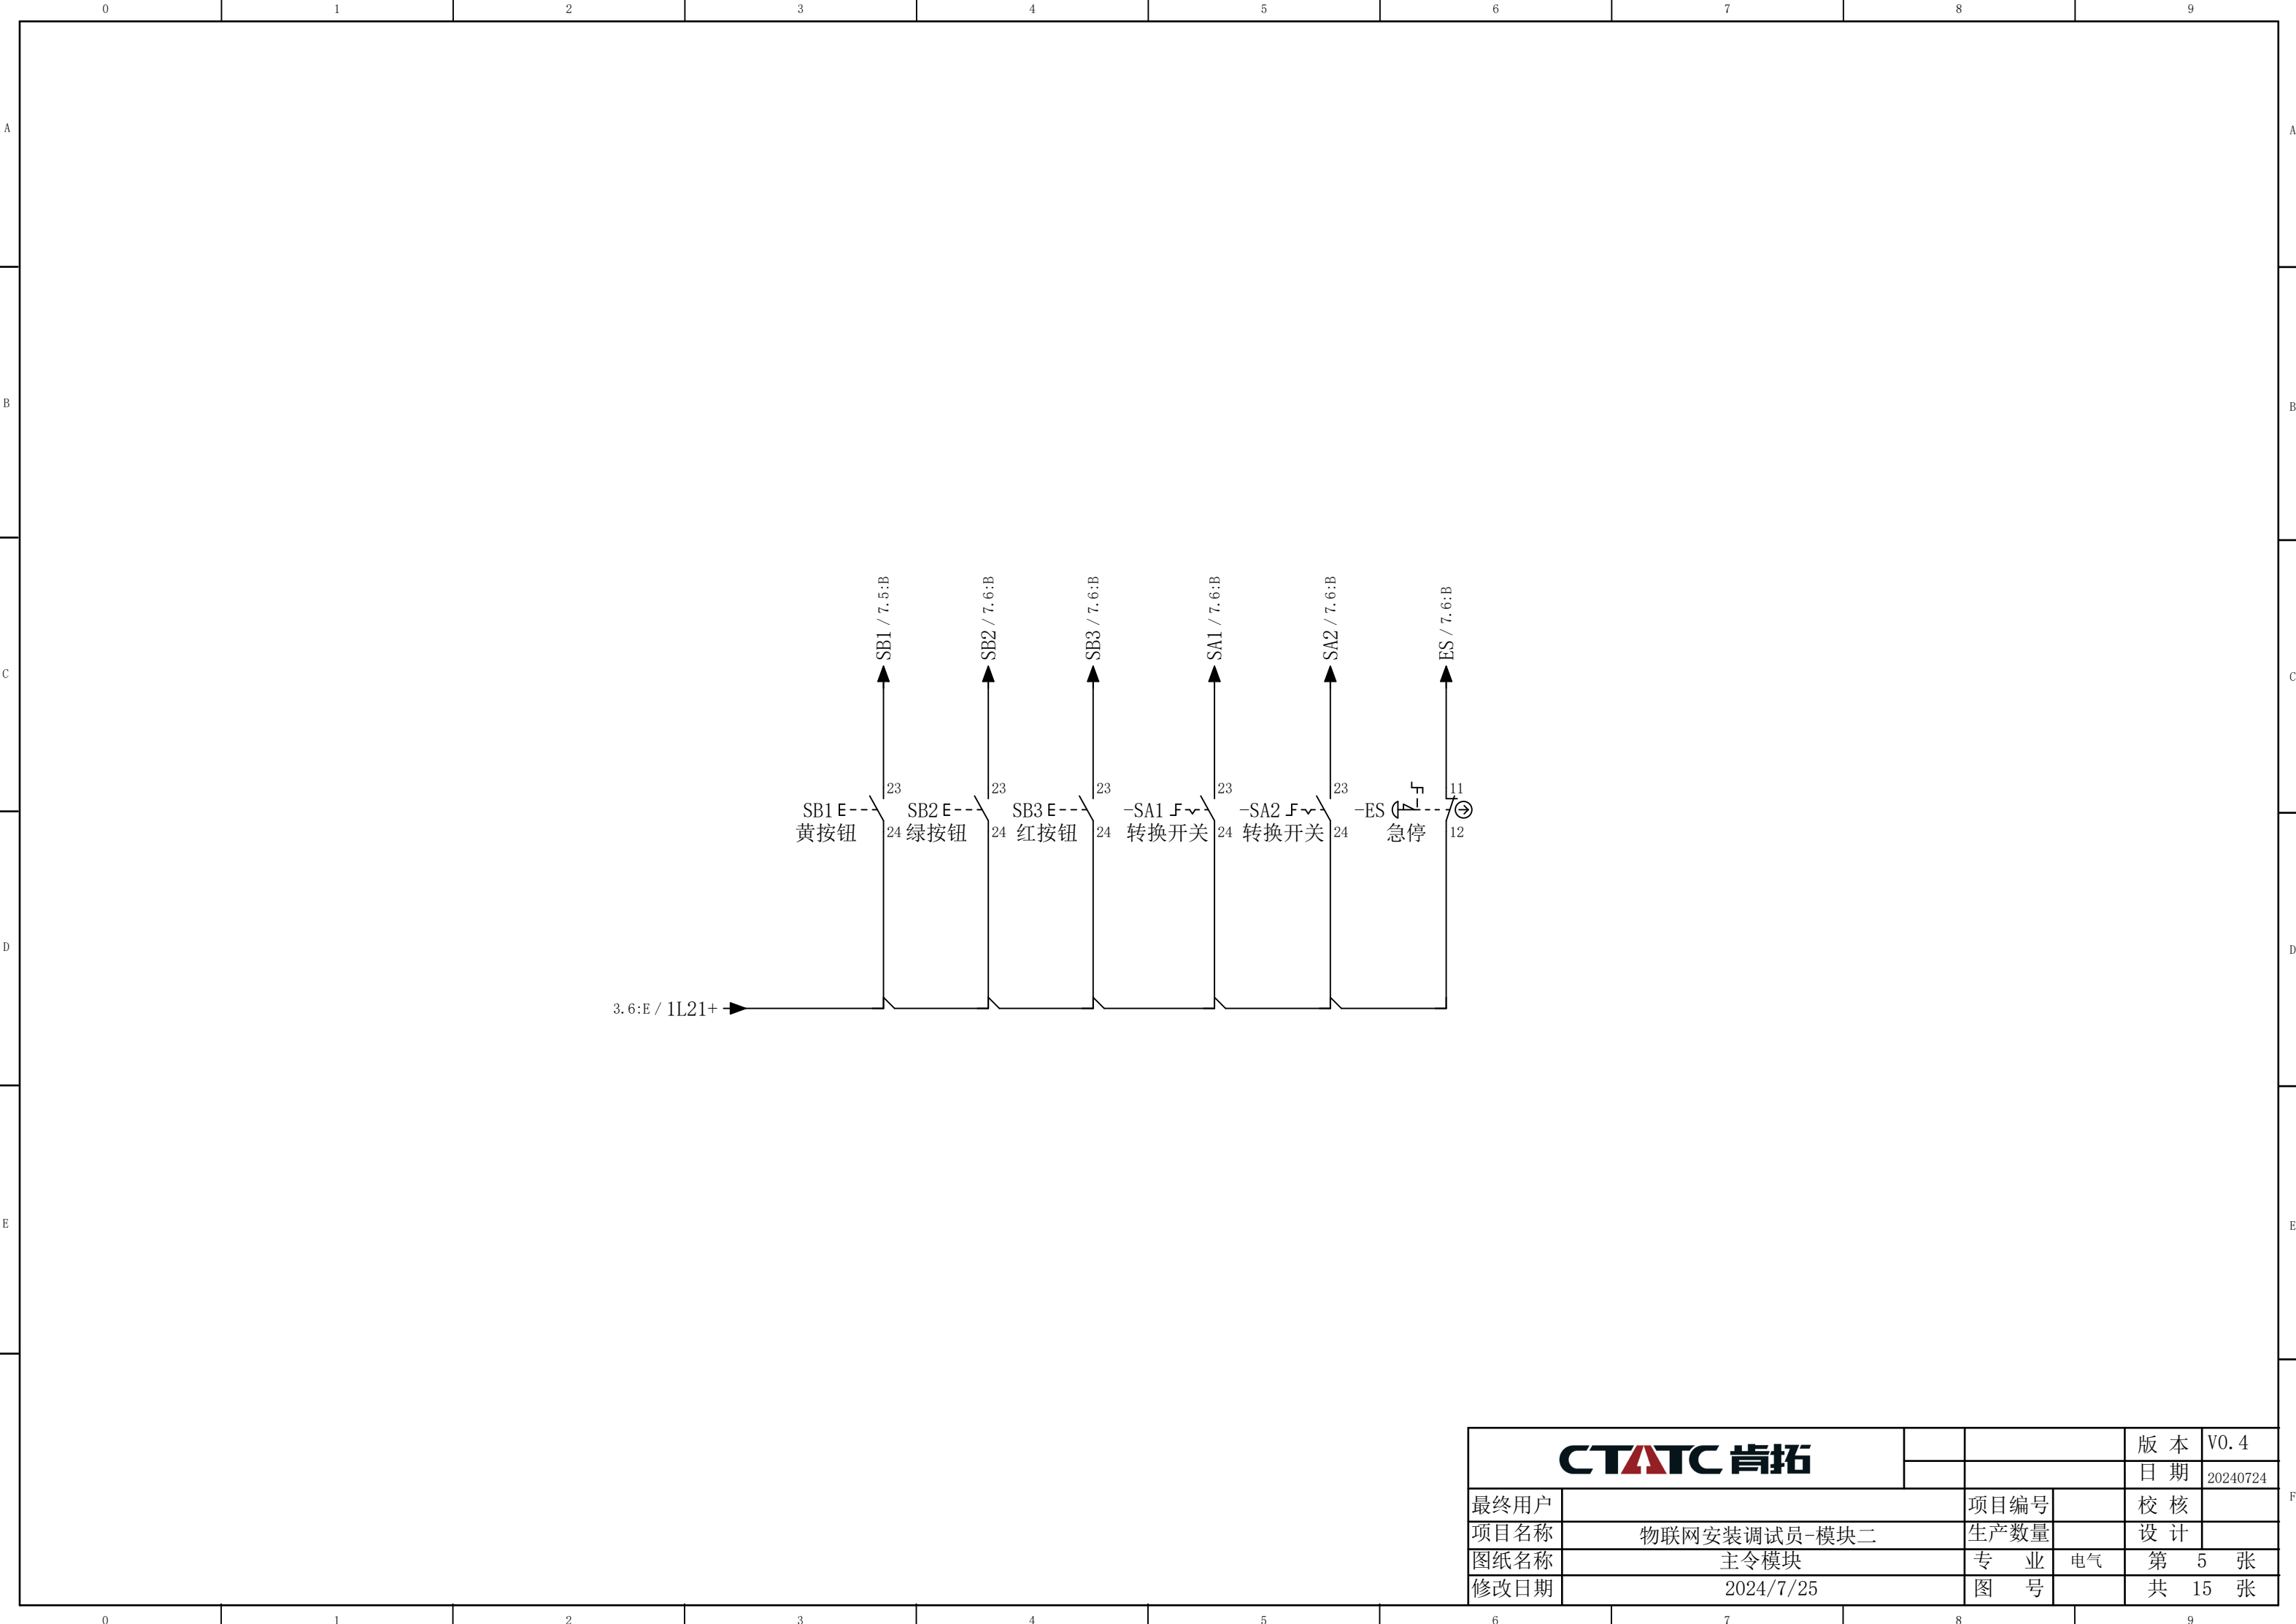

<div>CTATC 肯拓</div>					版 本	V0.4	
					日 期	20240724	
最终用户				项目编号		校 核	
项目名称	物联网安装调试员-模块二			生产数量		设 计	
图纸名称	主令模块			专 业	电气	第 5 张	
修改日期	2024/7/25			图 号		共 15 张	

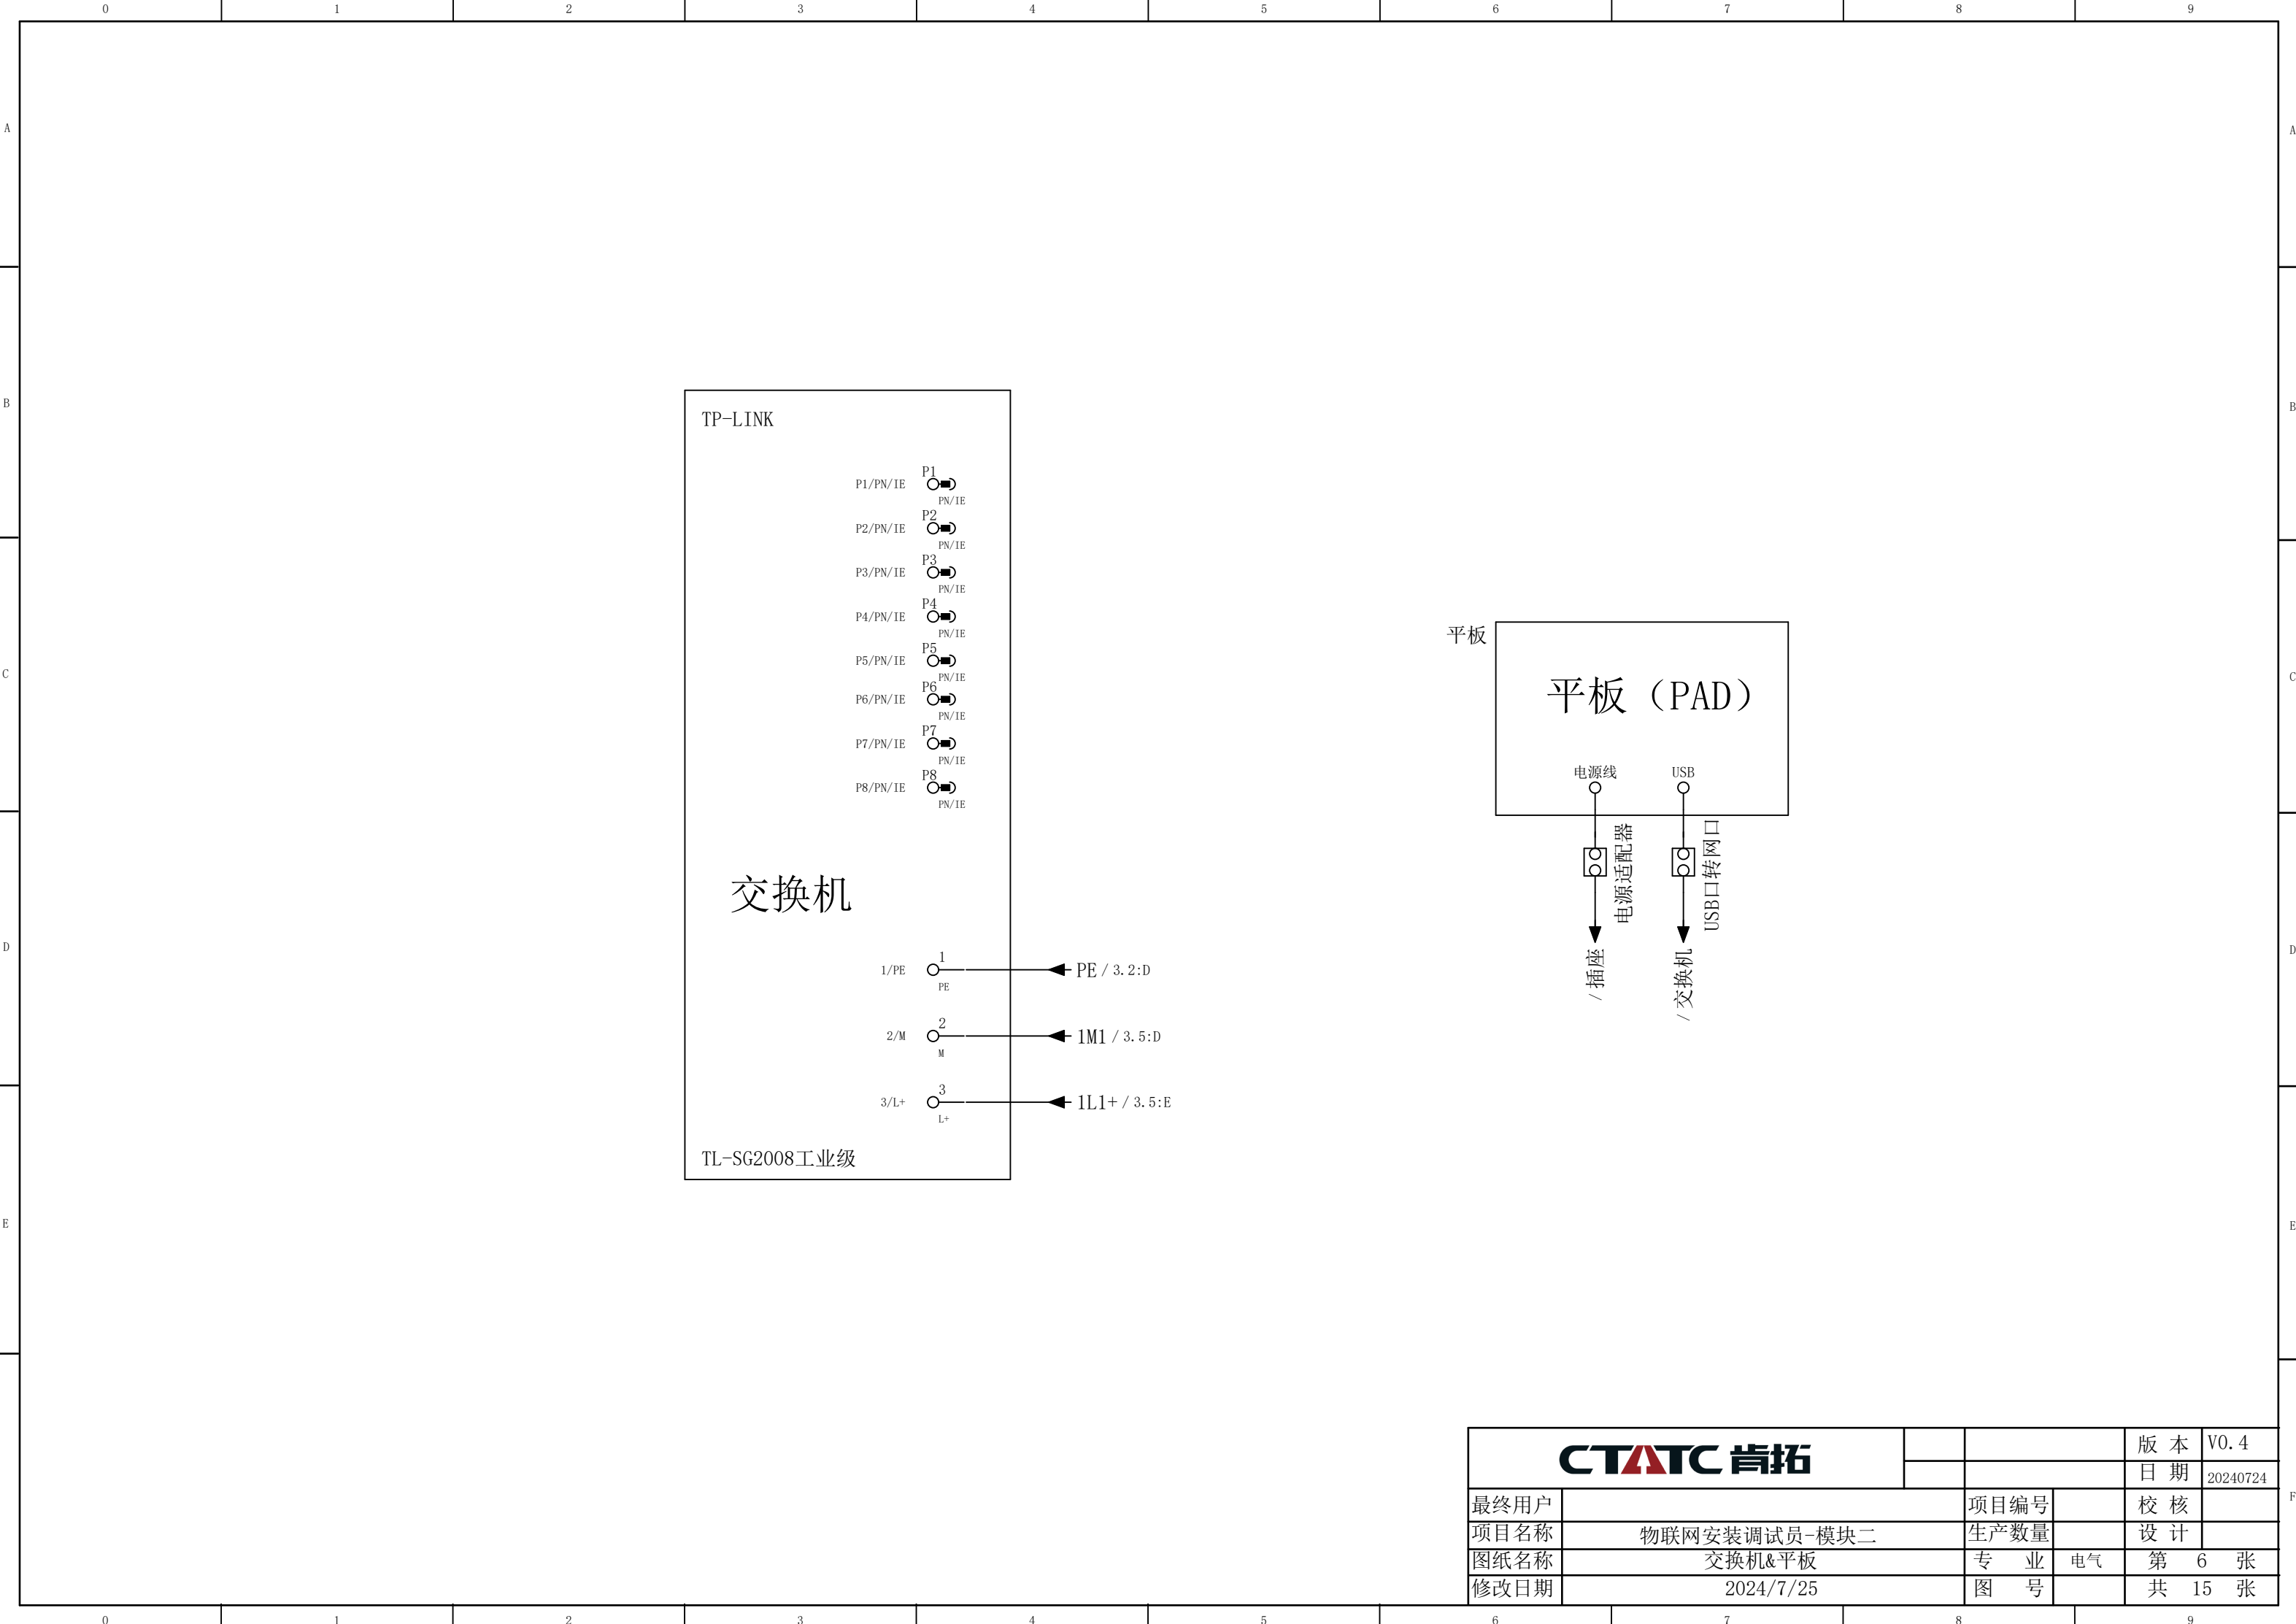


<div>CTATC 肯拓</div>					版 本	V0.4
					日 期	20240724
最终用户			项目编号		校 核	
项目名称	物联网安装调试员-模块二		生产数量		设 计	
图纸名称	交换机&平板		专 业	电气	第 6 张	
修改日期	2024/7/25		图 号		共 15 张	

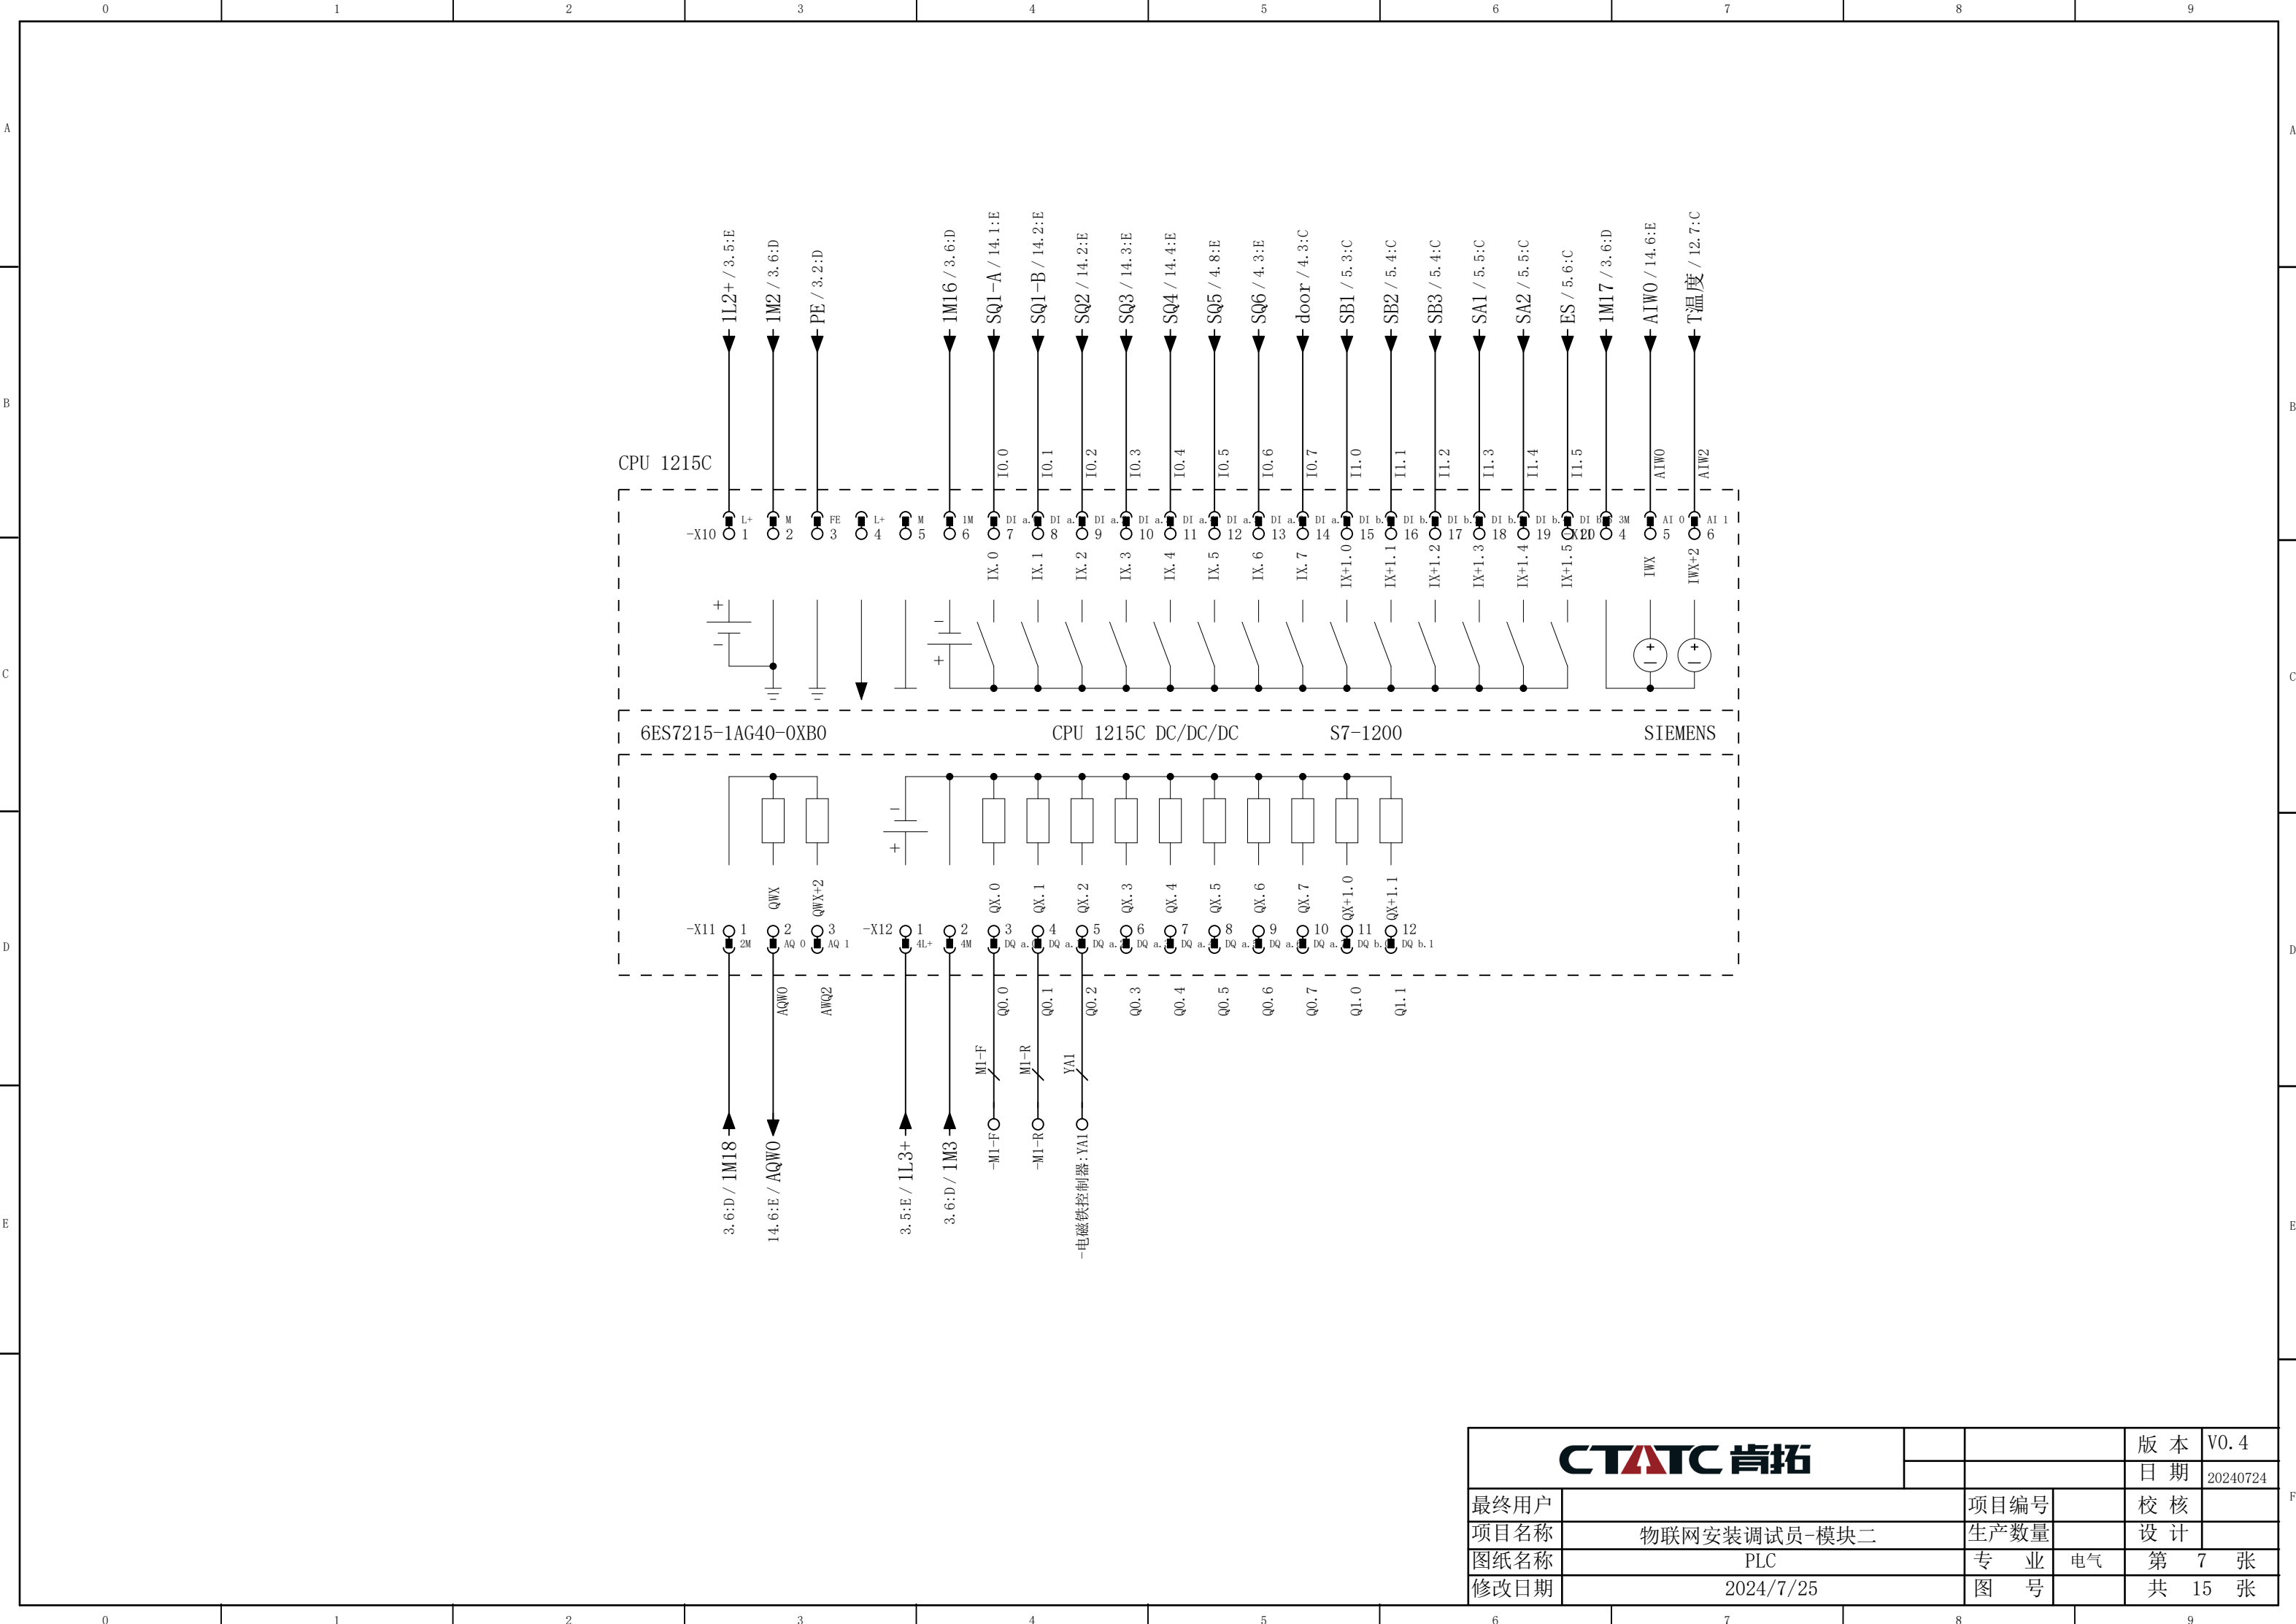


<div>CTATC 肯拓</div>				版 本	V0.4	
				日 期	20240724	
最终用户			项目编号		校 核	
项目名称	物联网安装调试员-模块二		生产数量		设 计	
图纸名称	PLC		专 业	电气	第 7 张	
修改日期	2024/7/25		图 号		共 15 张	





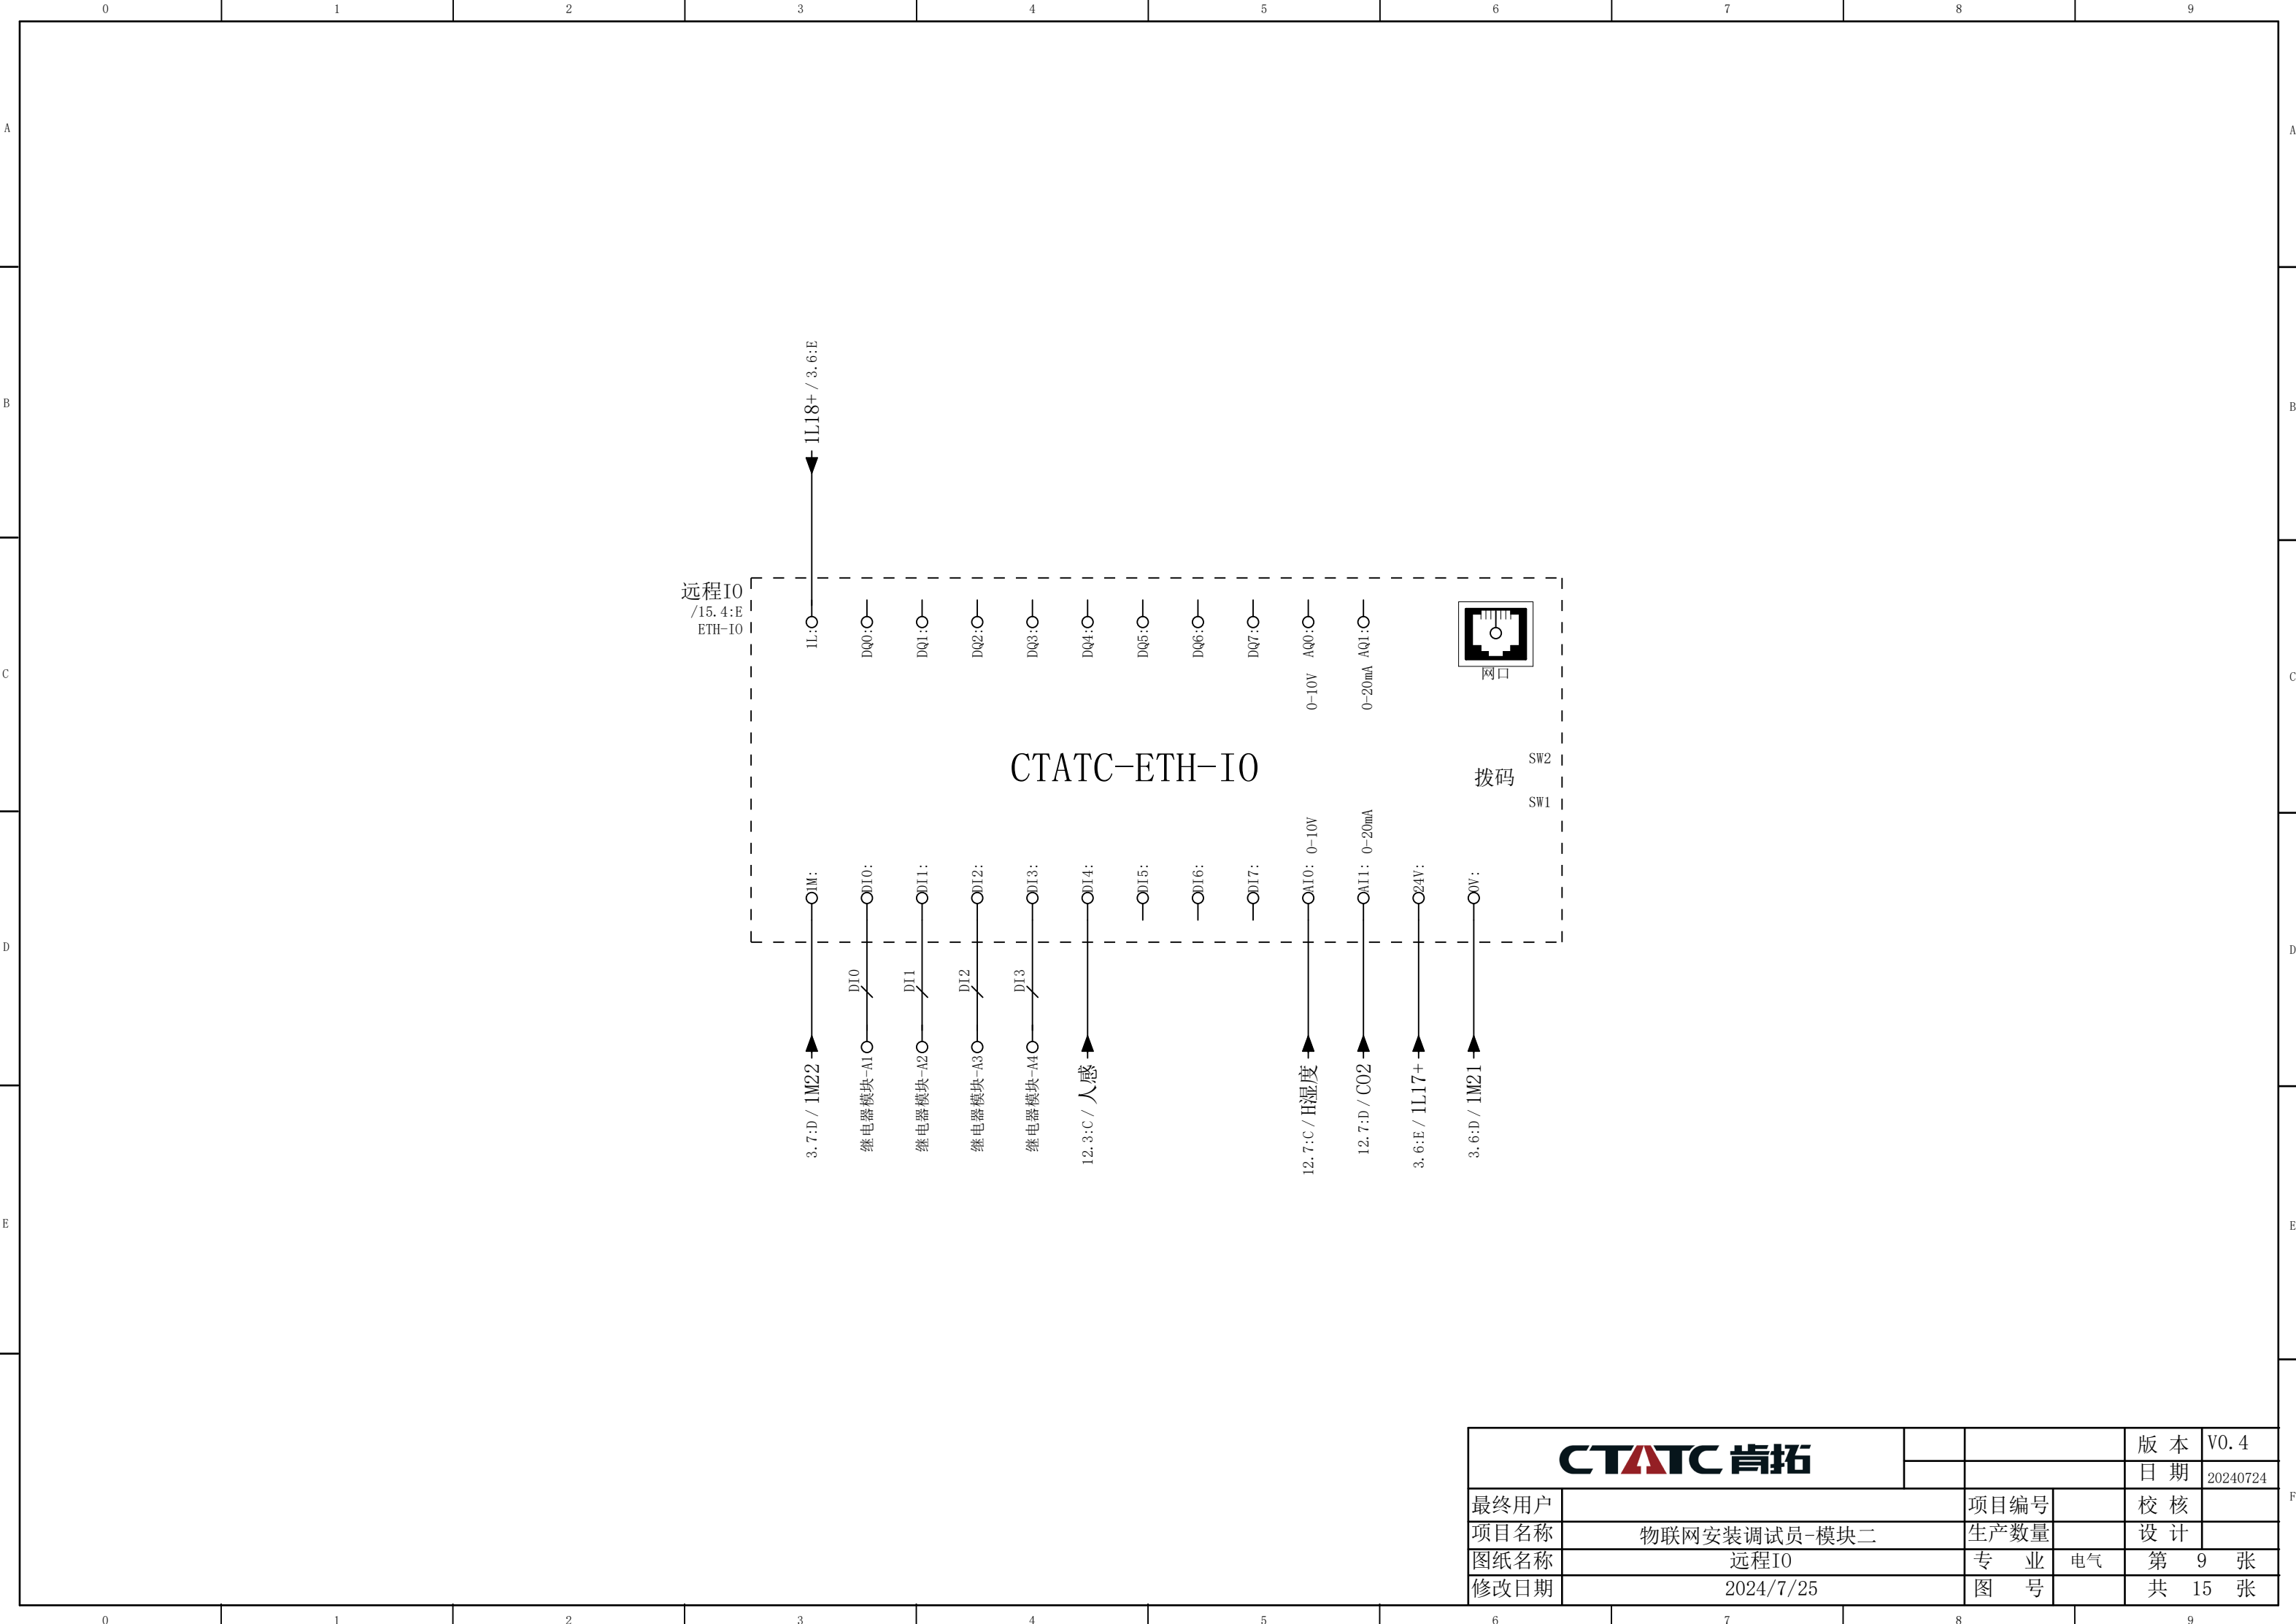





<div>CTATC 肯拓</div>					版 本	V0.4	
					日 期	20240724	
最终用户				项目编号		校 核	
项目名称	物联网安装调试员-模块二			生产数量		设 计	
图纸名称	远程IO			专 业	电气	第 9 张	
修改日期	2024/7/25			图 号		共 15 张	

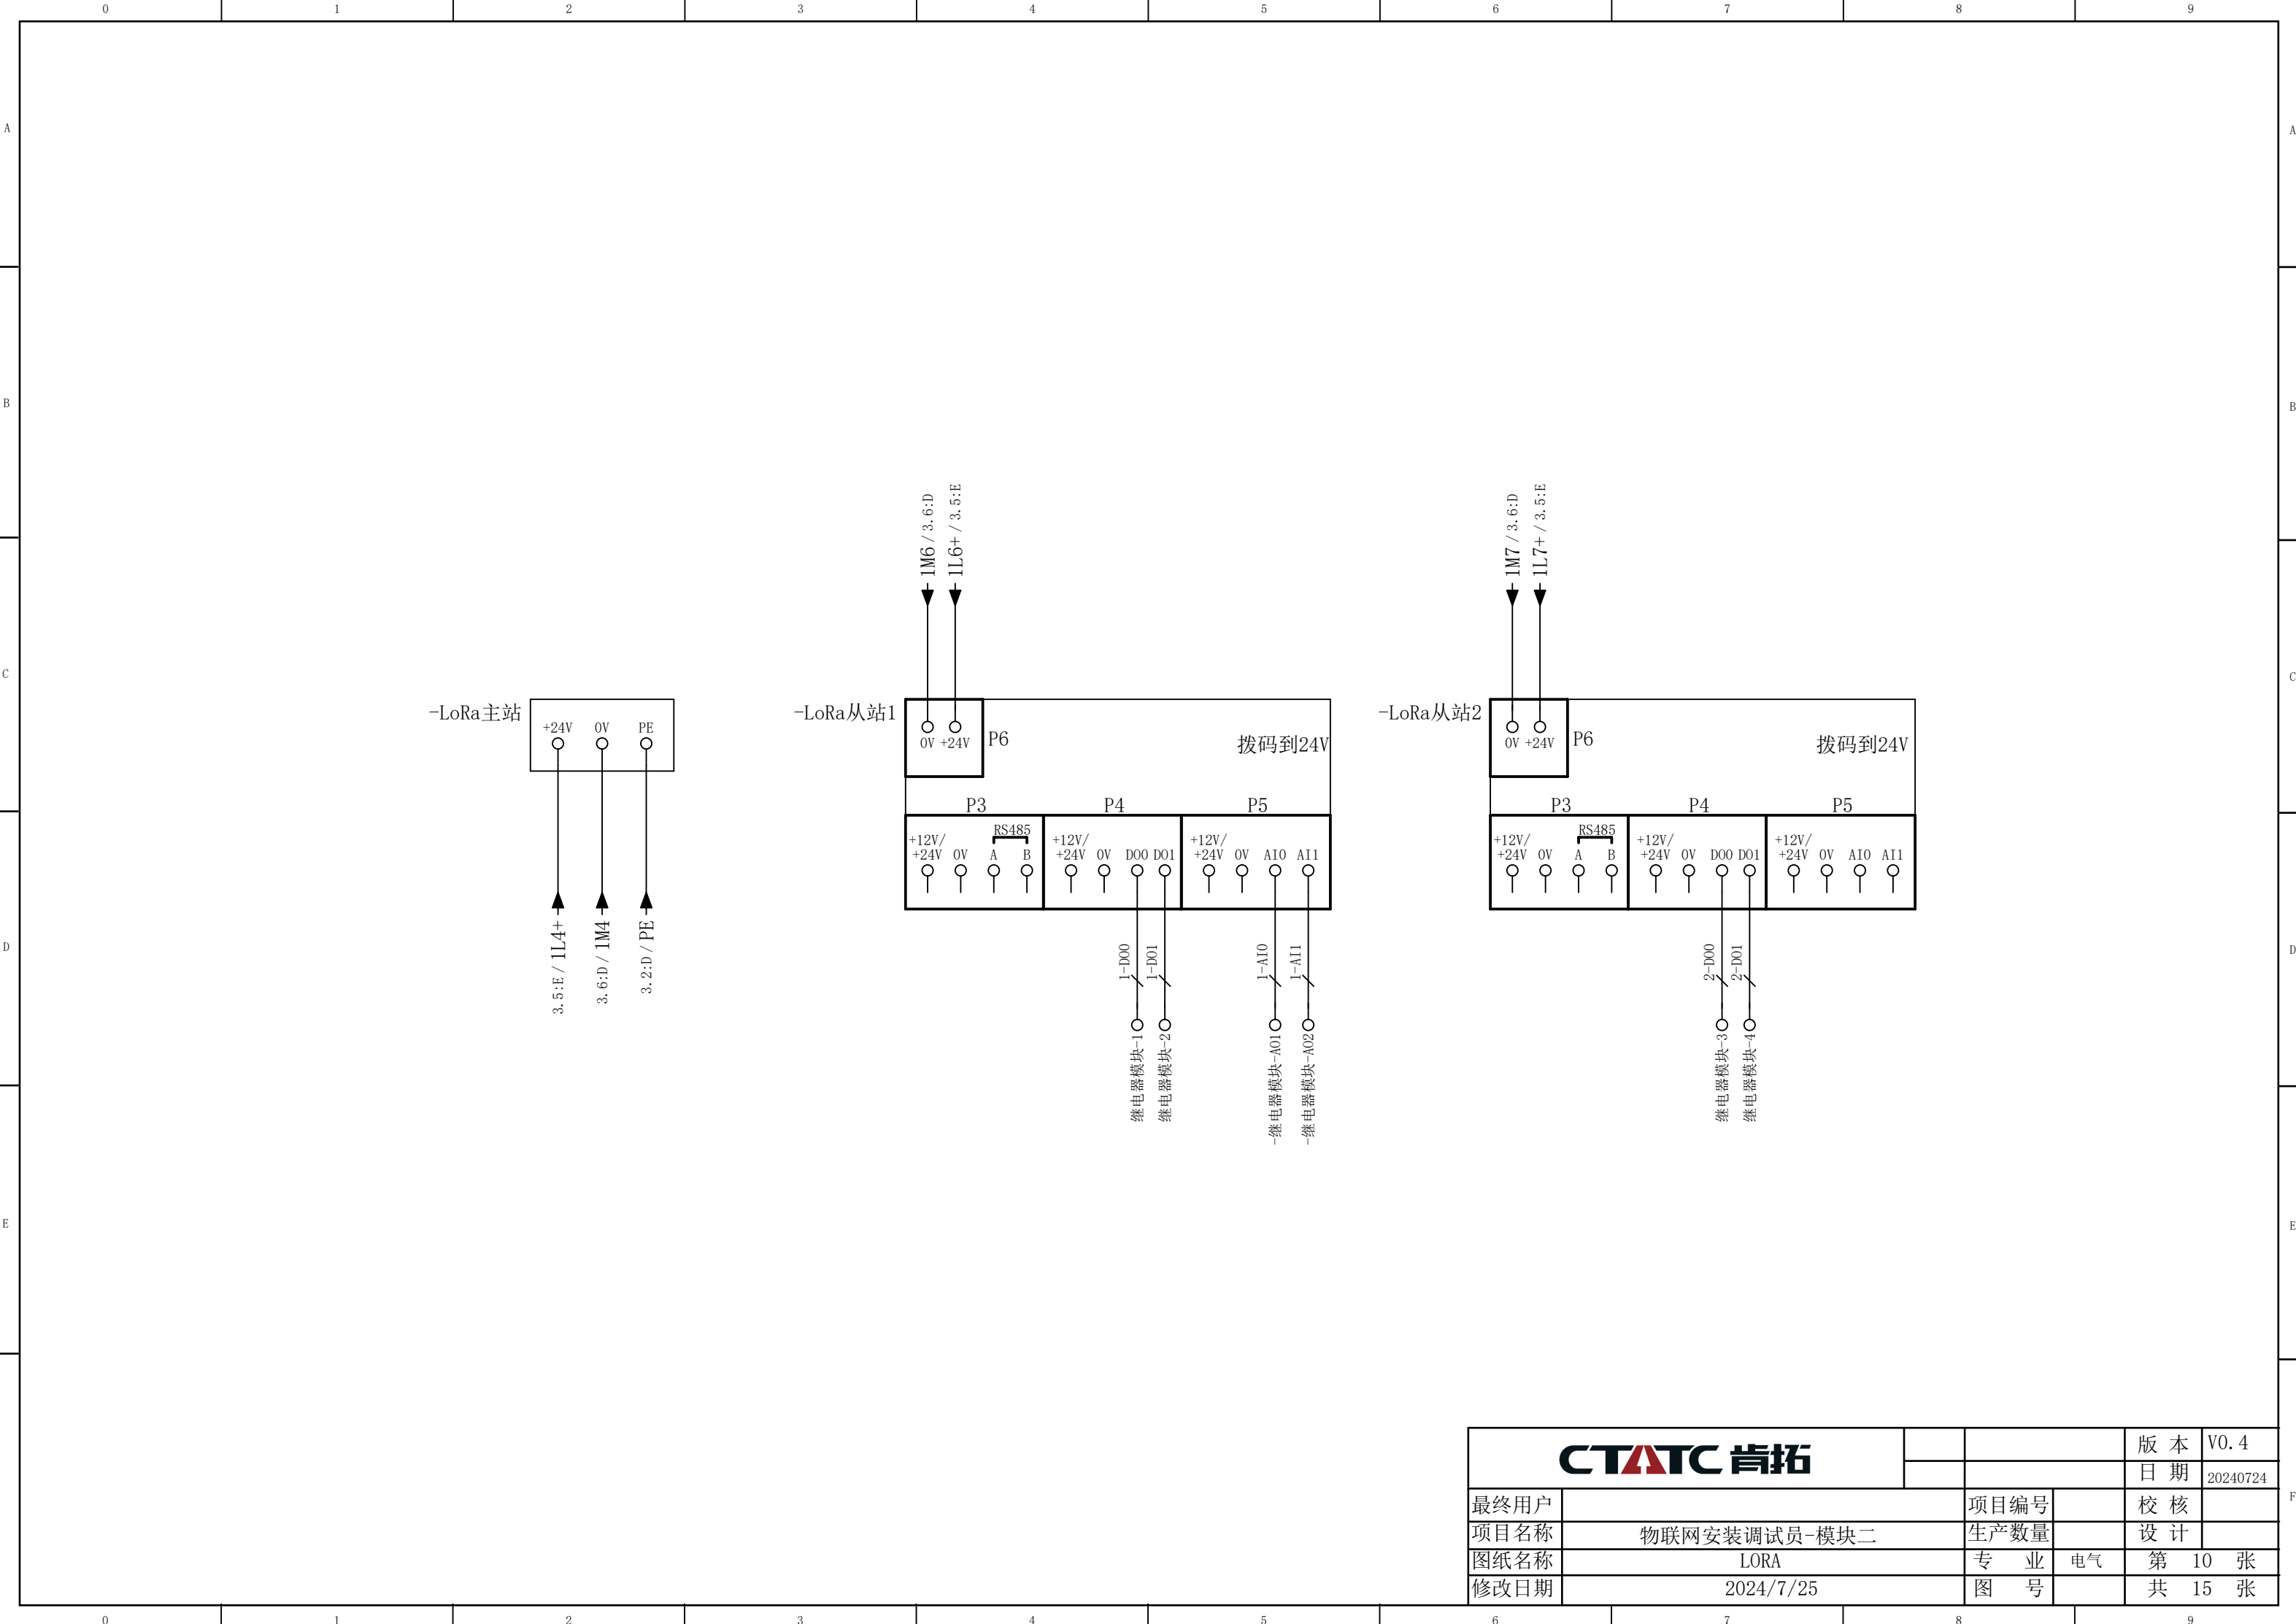


<div>CTATC 肯拓</div>					版 本	V0.4	
					日 期	20240724	
最终用户				项目编号		校 核	
项目名称	物联网安装调试员-模块二			生产数量		设 计	
图纸名称	LORA			专 业	电气	第 10 张	
修改日期	2024/7/25			图 号		共 15 张	




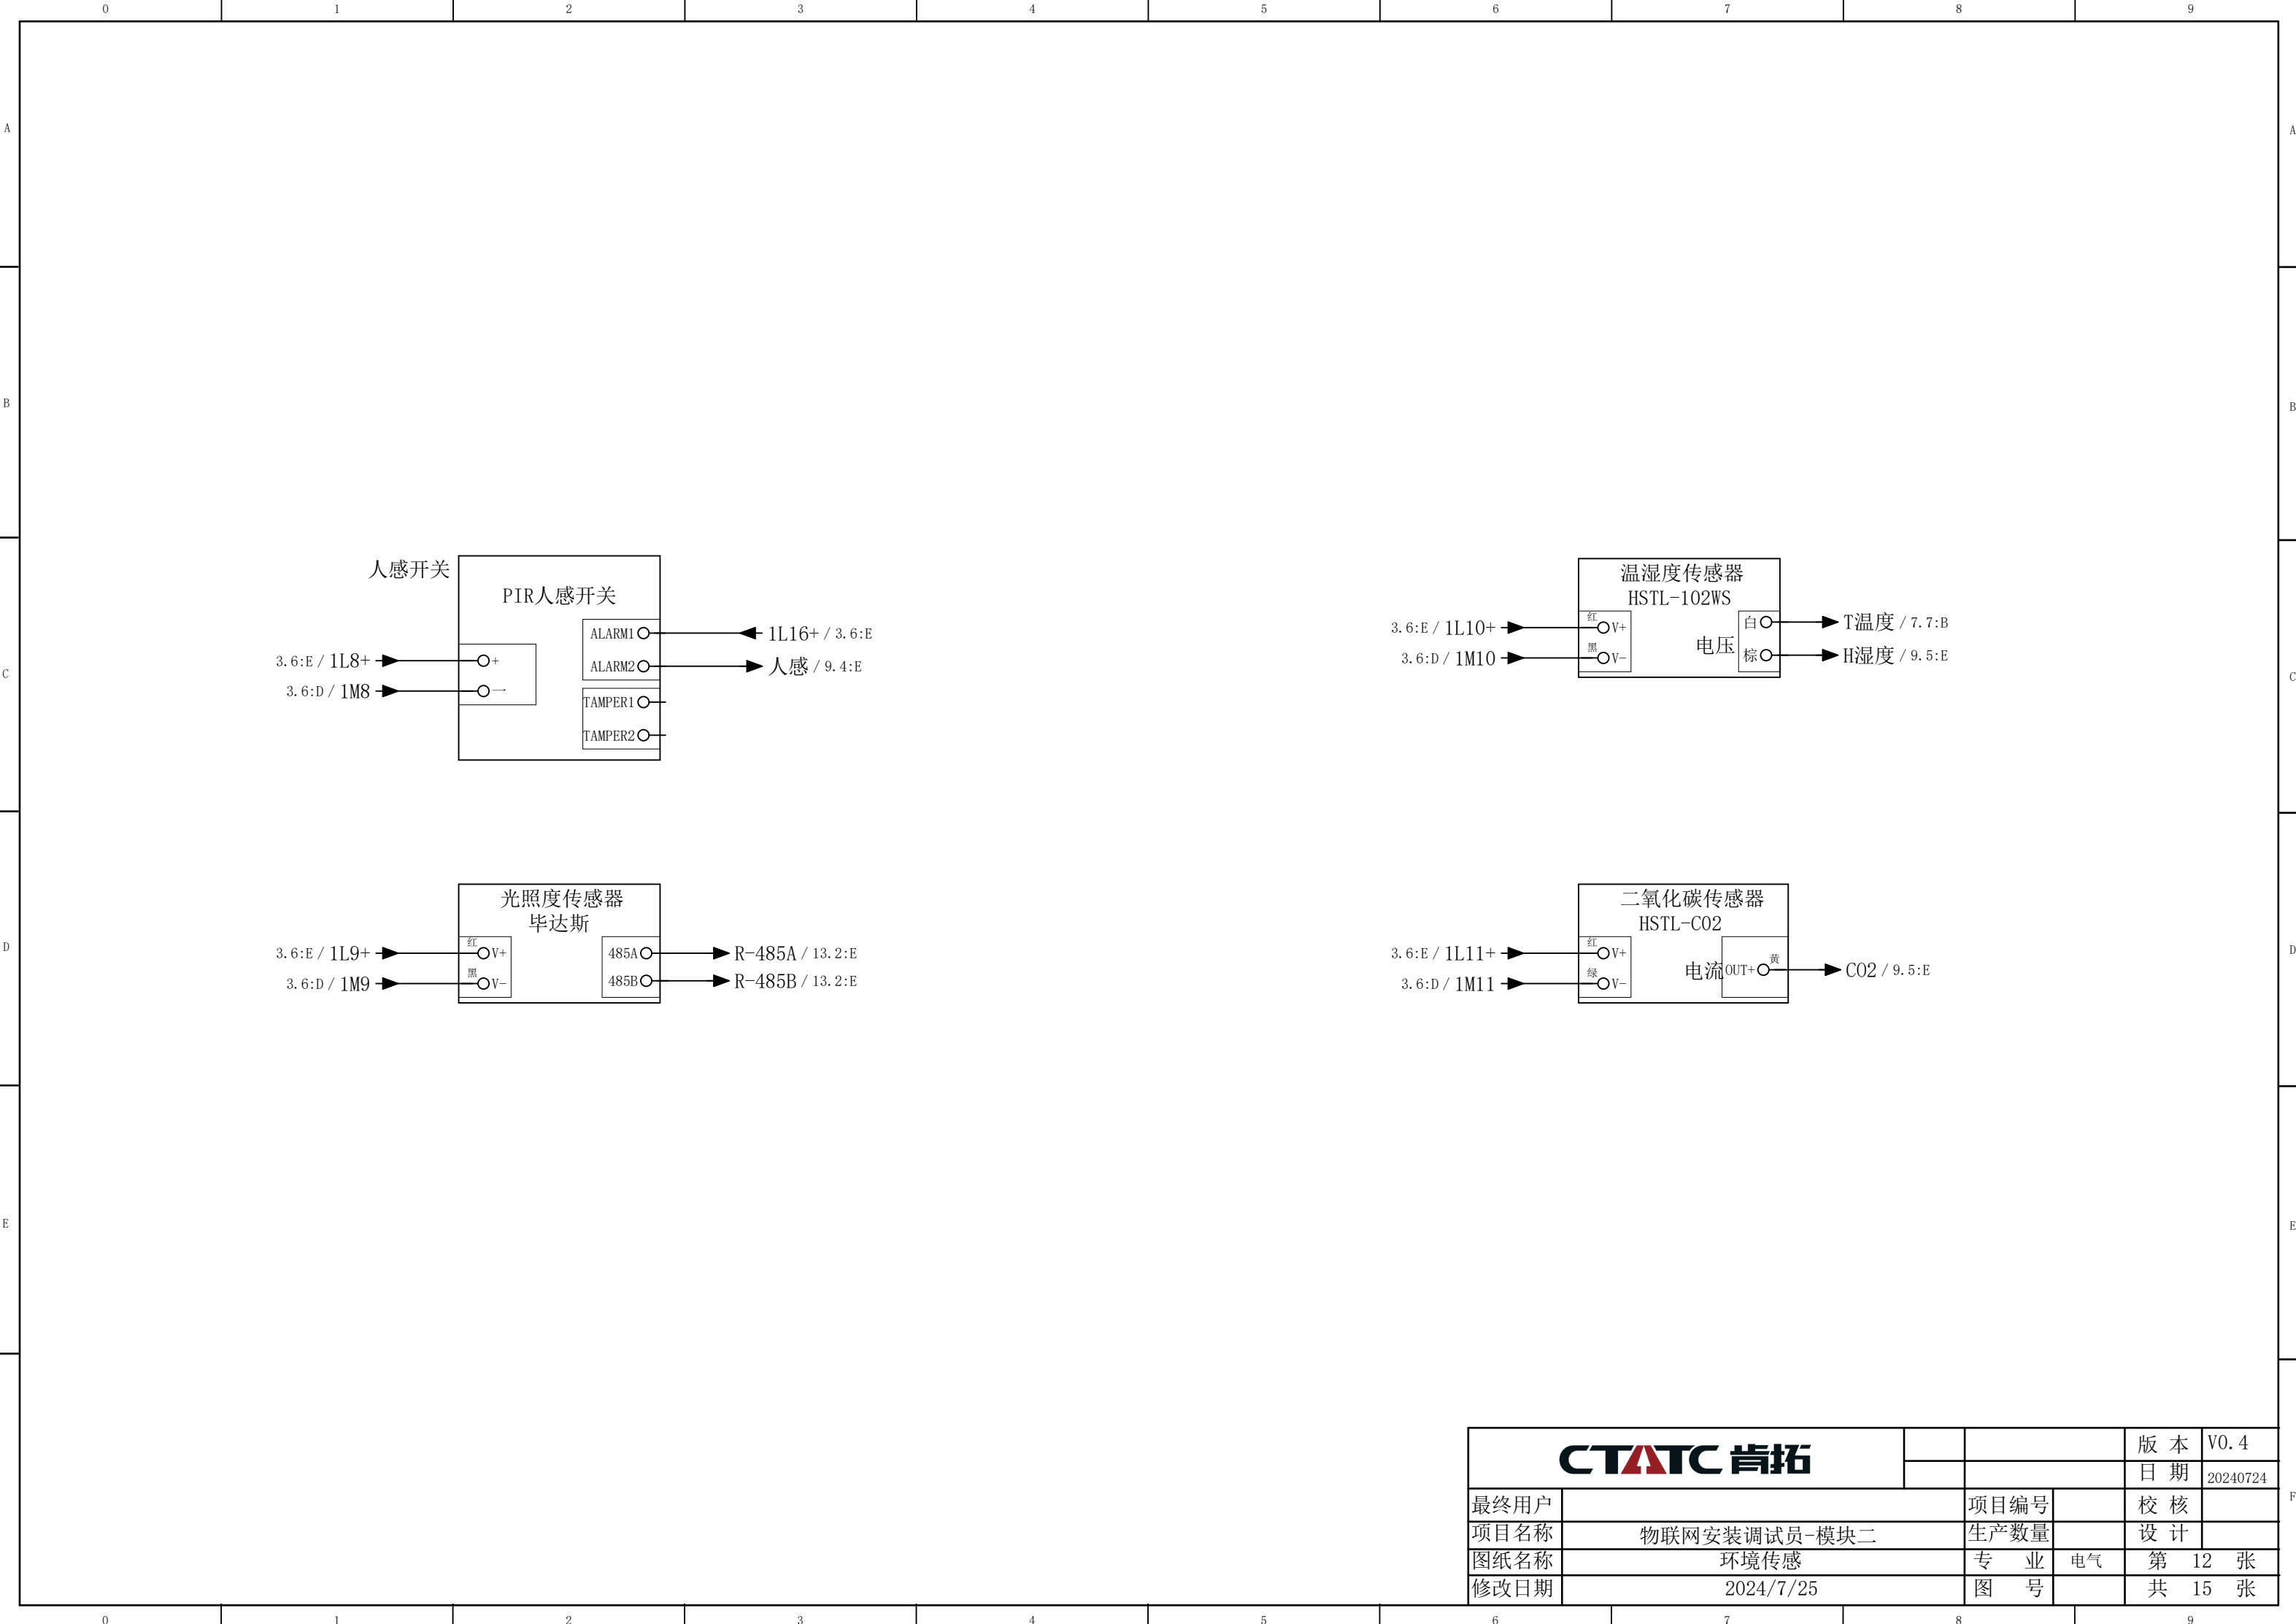

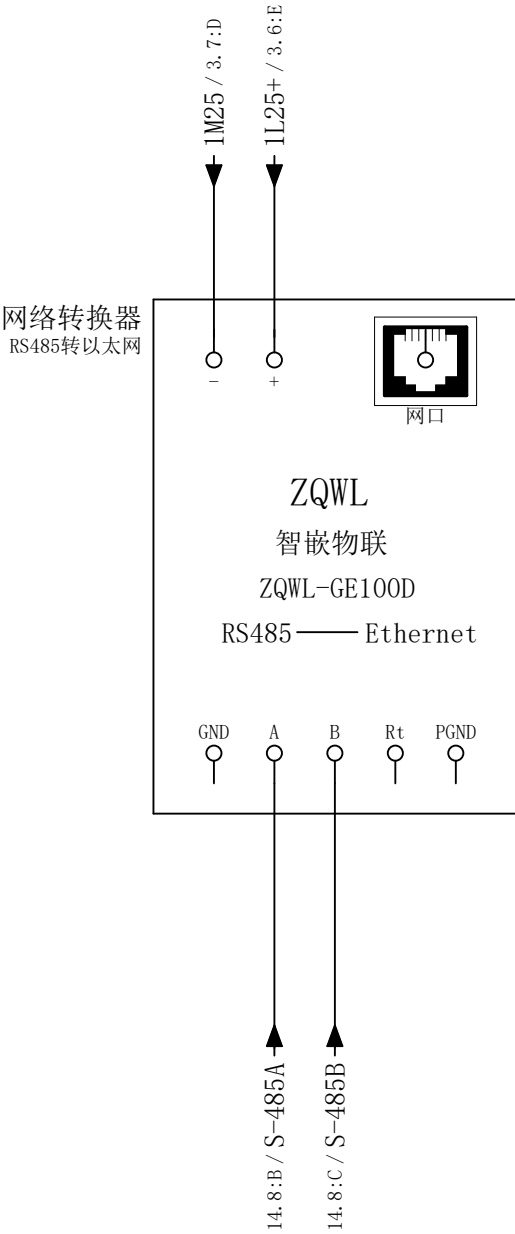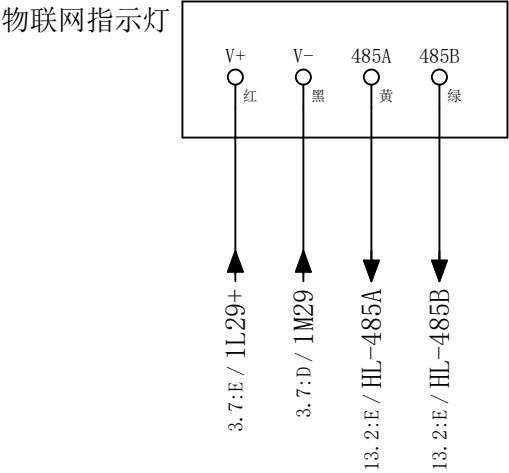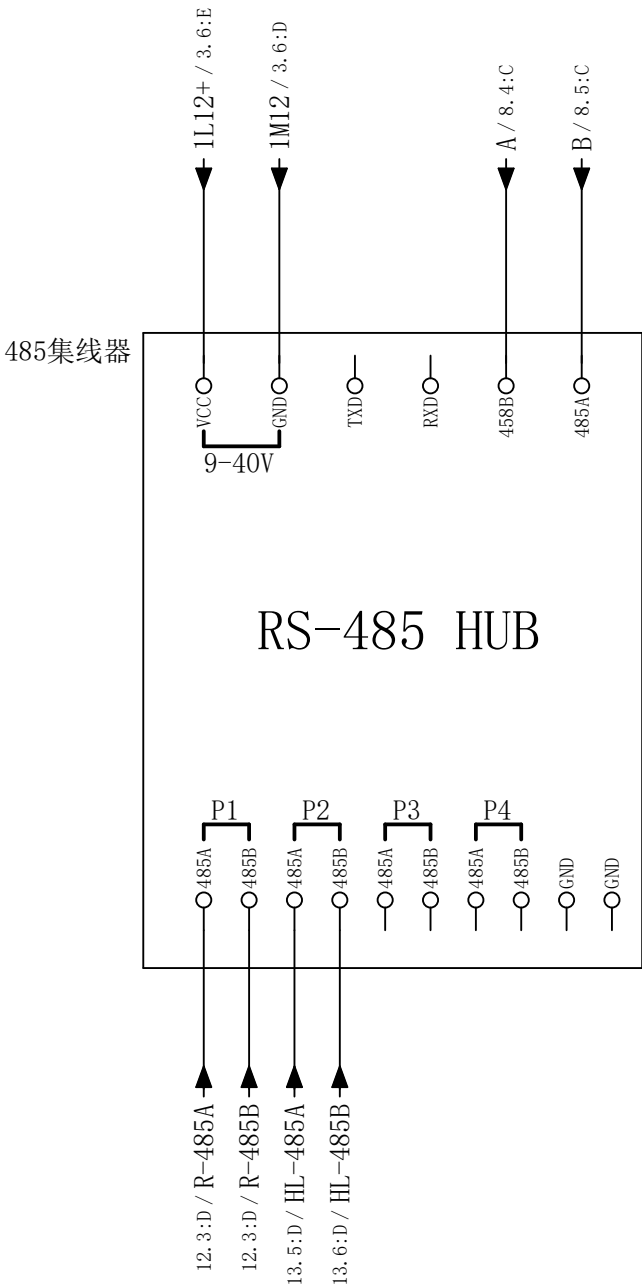

<div>CTATC 肯拓</div>					版 本	V0.4	
					日 期	20240724	
最终用户				项目编号		校 核	
项目名称	物联网安装调试员-模块二			生产数量		设 计	
图纸名称	485集线器&物联网指示灯			专 业	电气	第 13 张	
修改日期	2024/7/25			图 号		共 15 张	

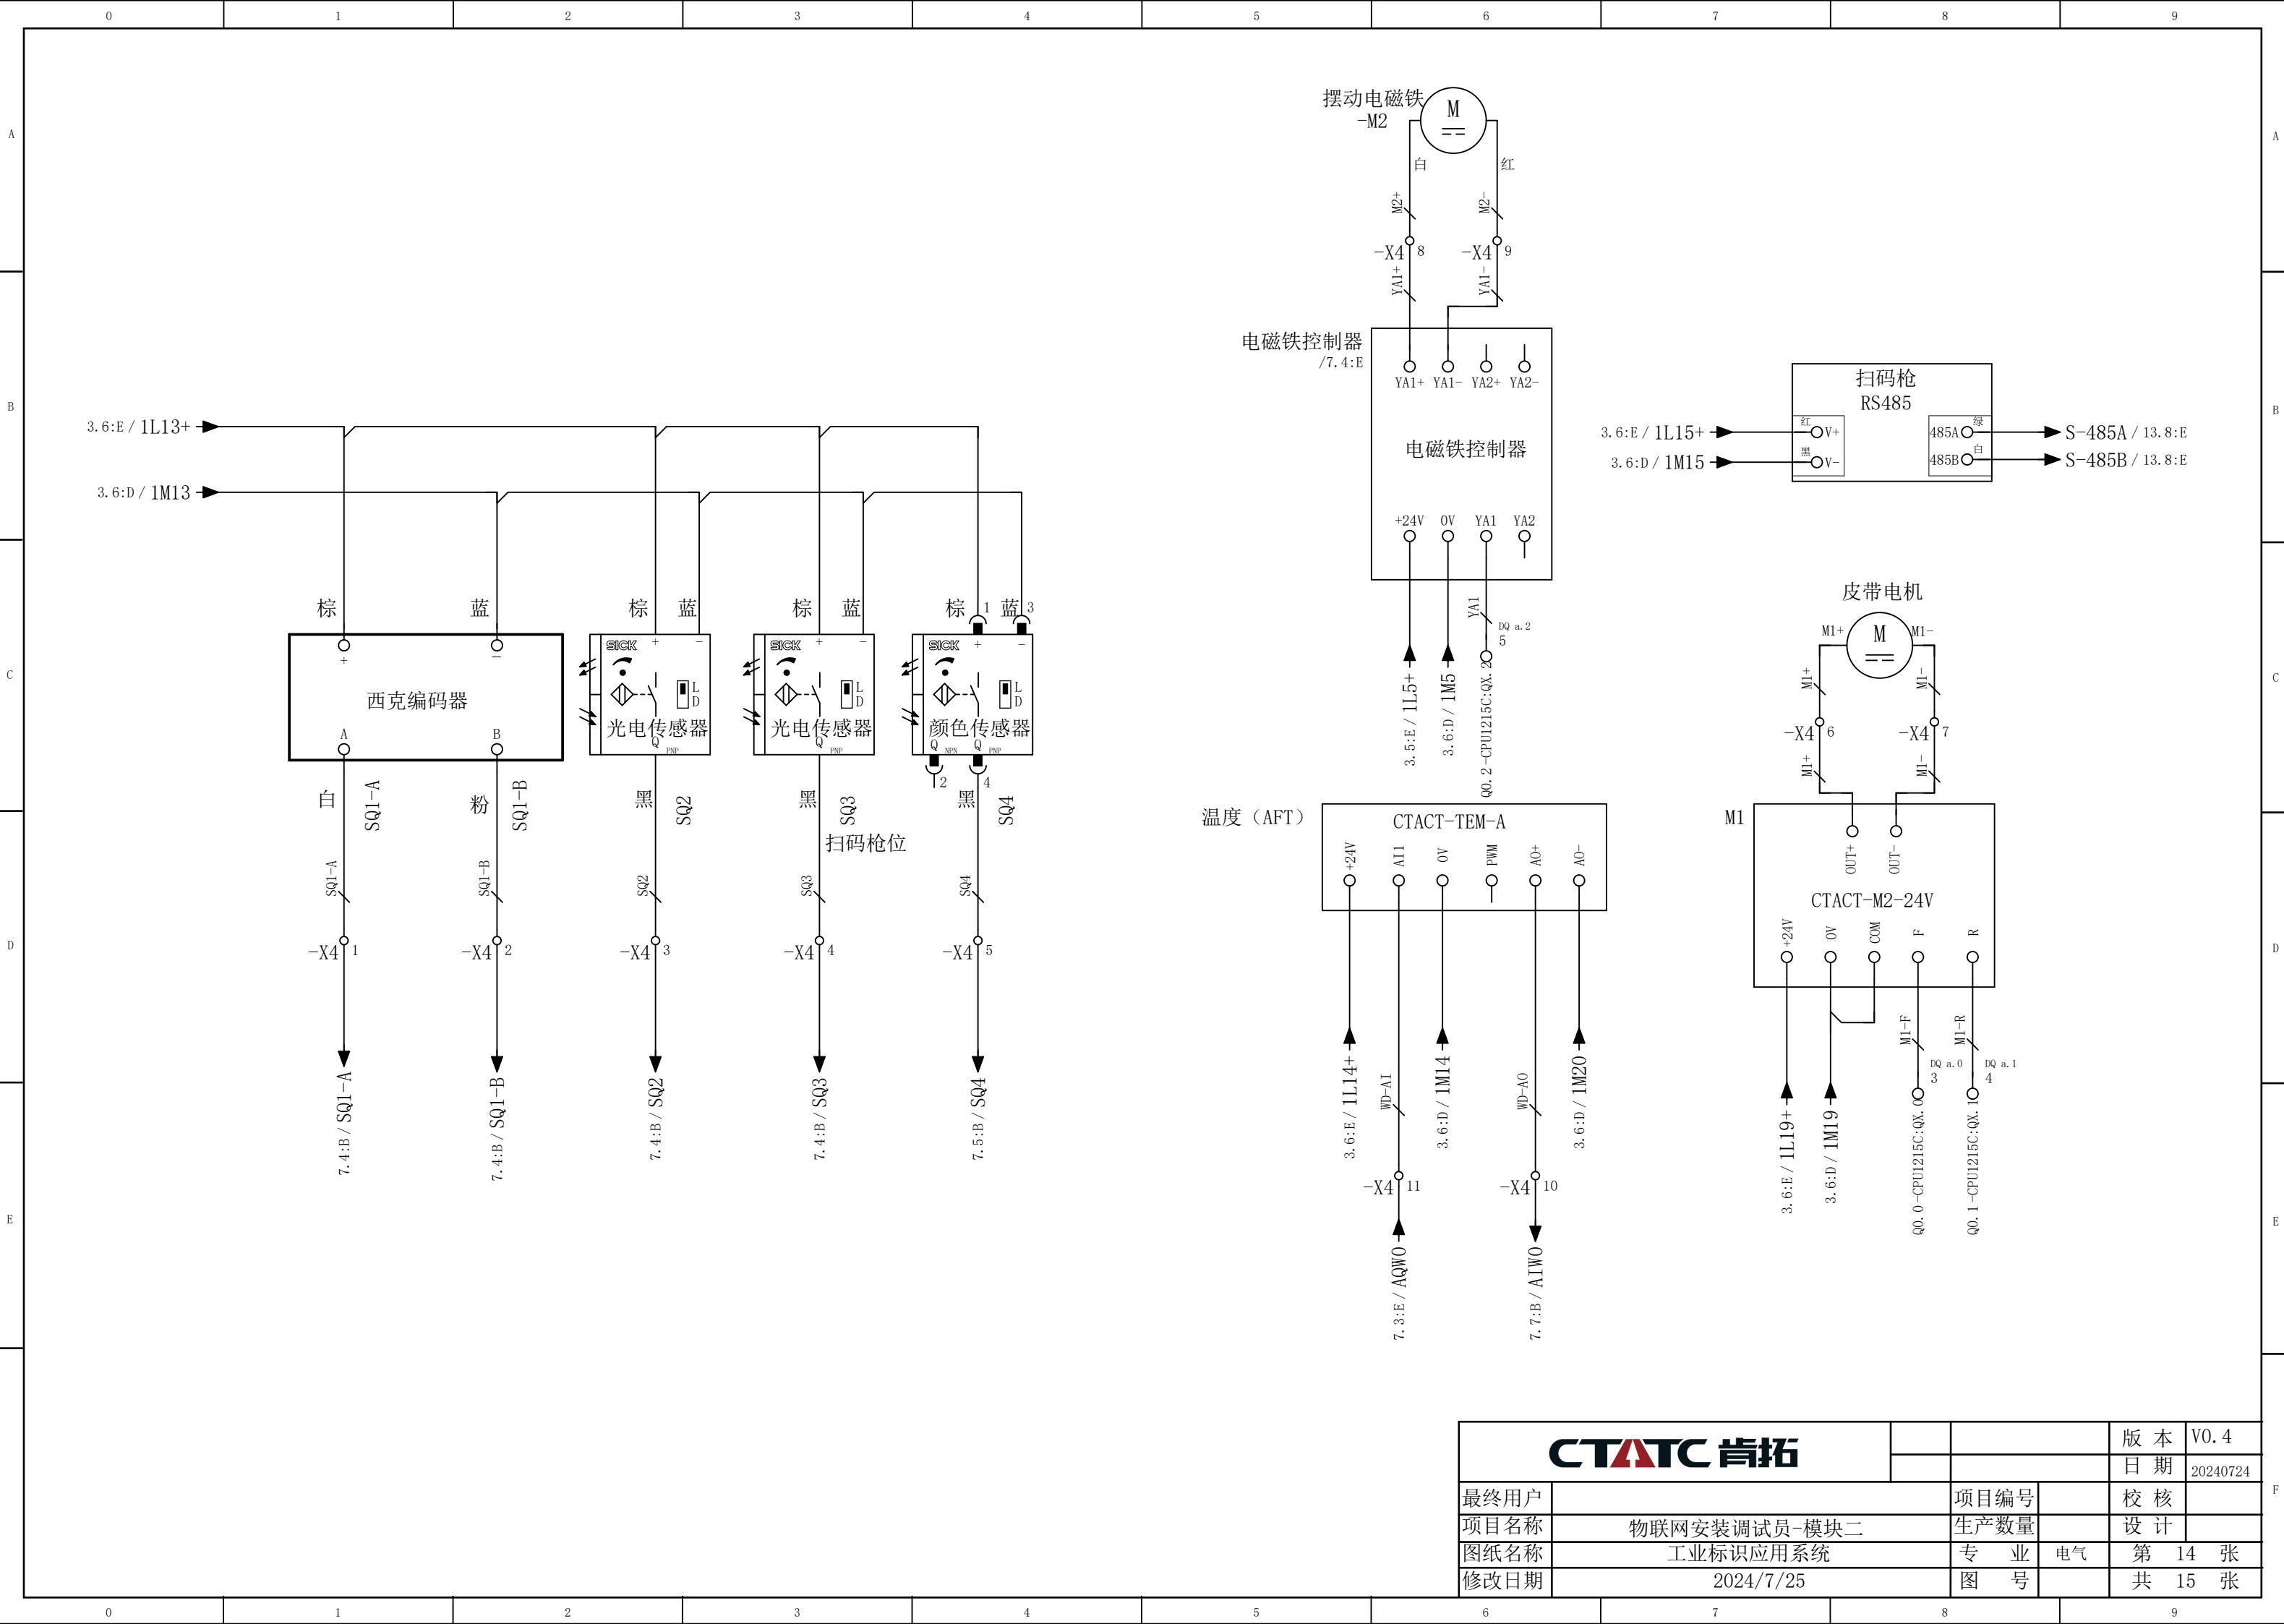

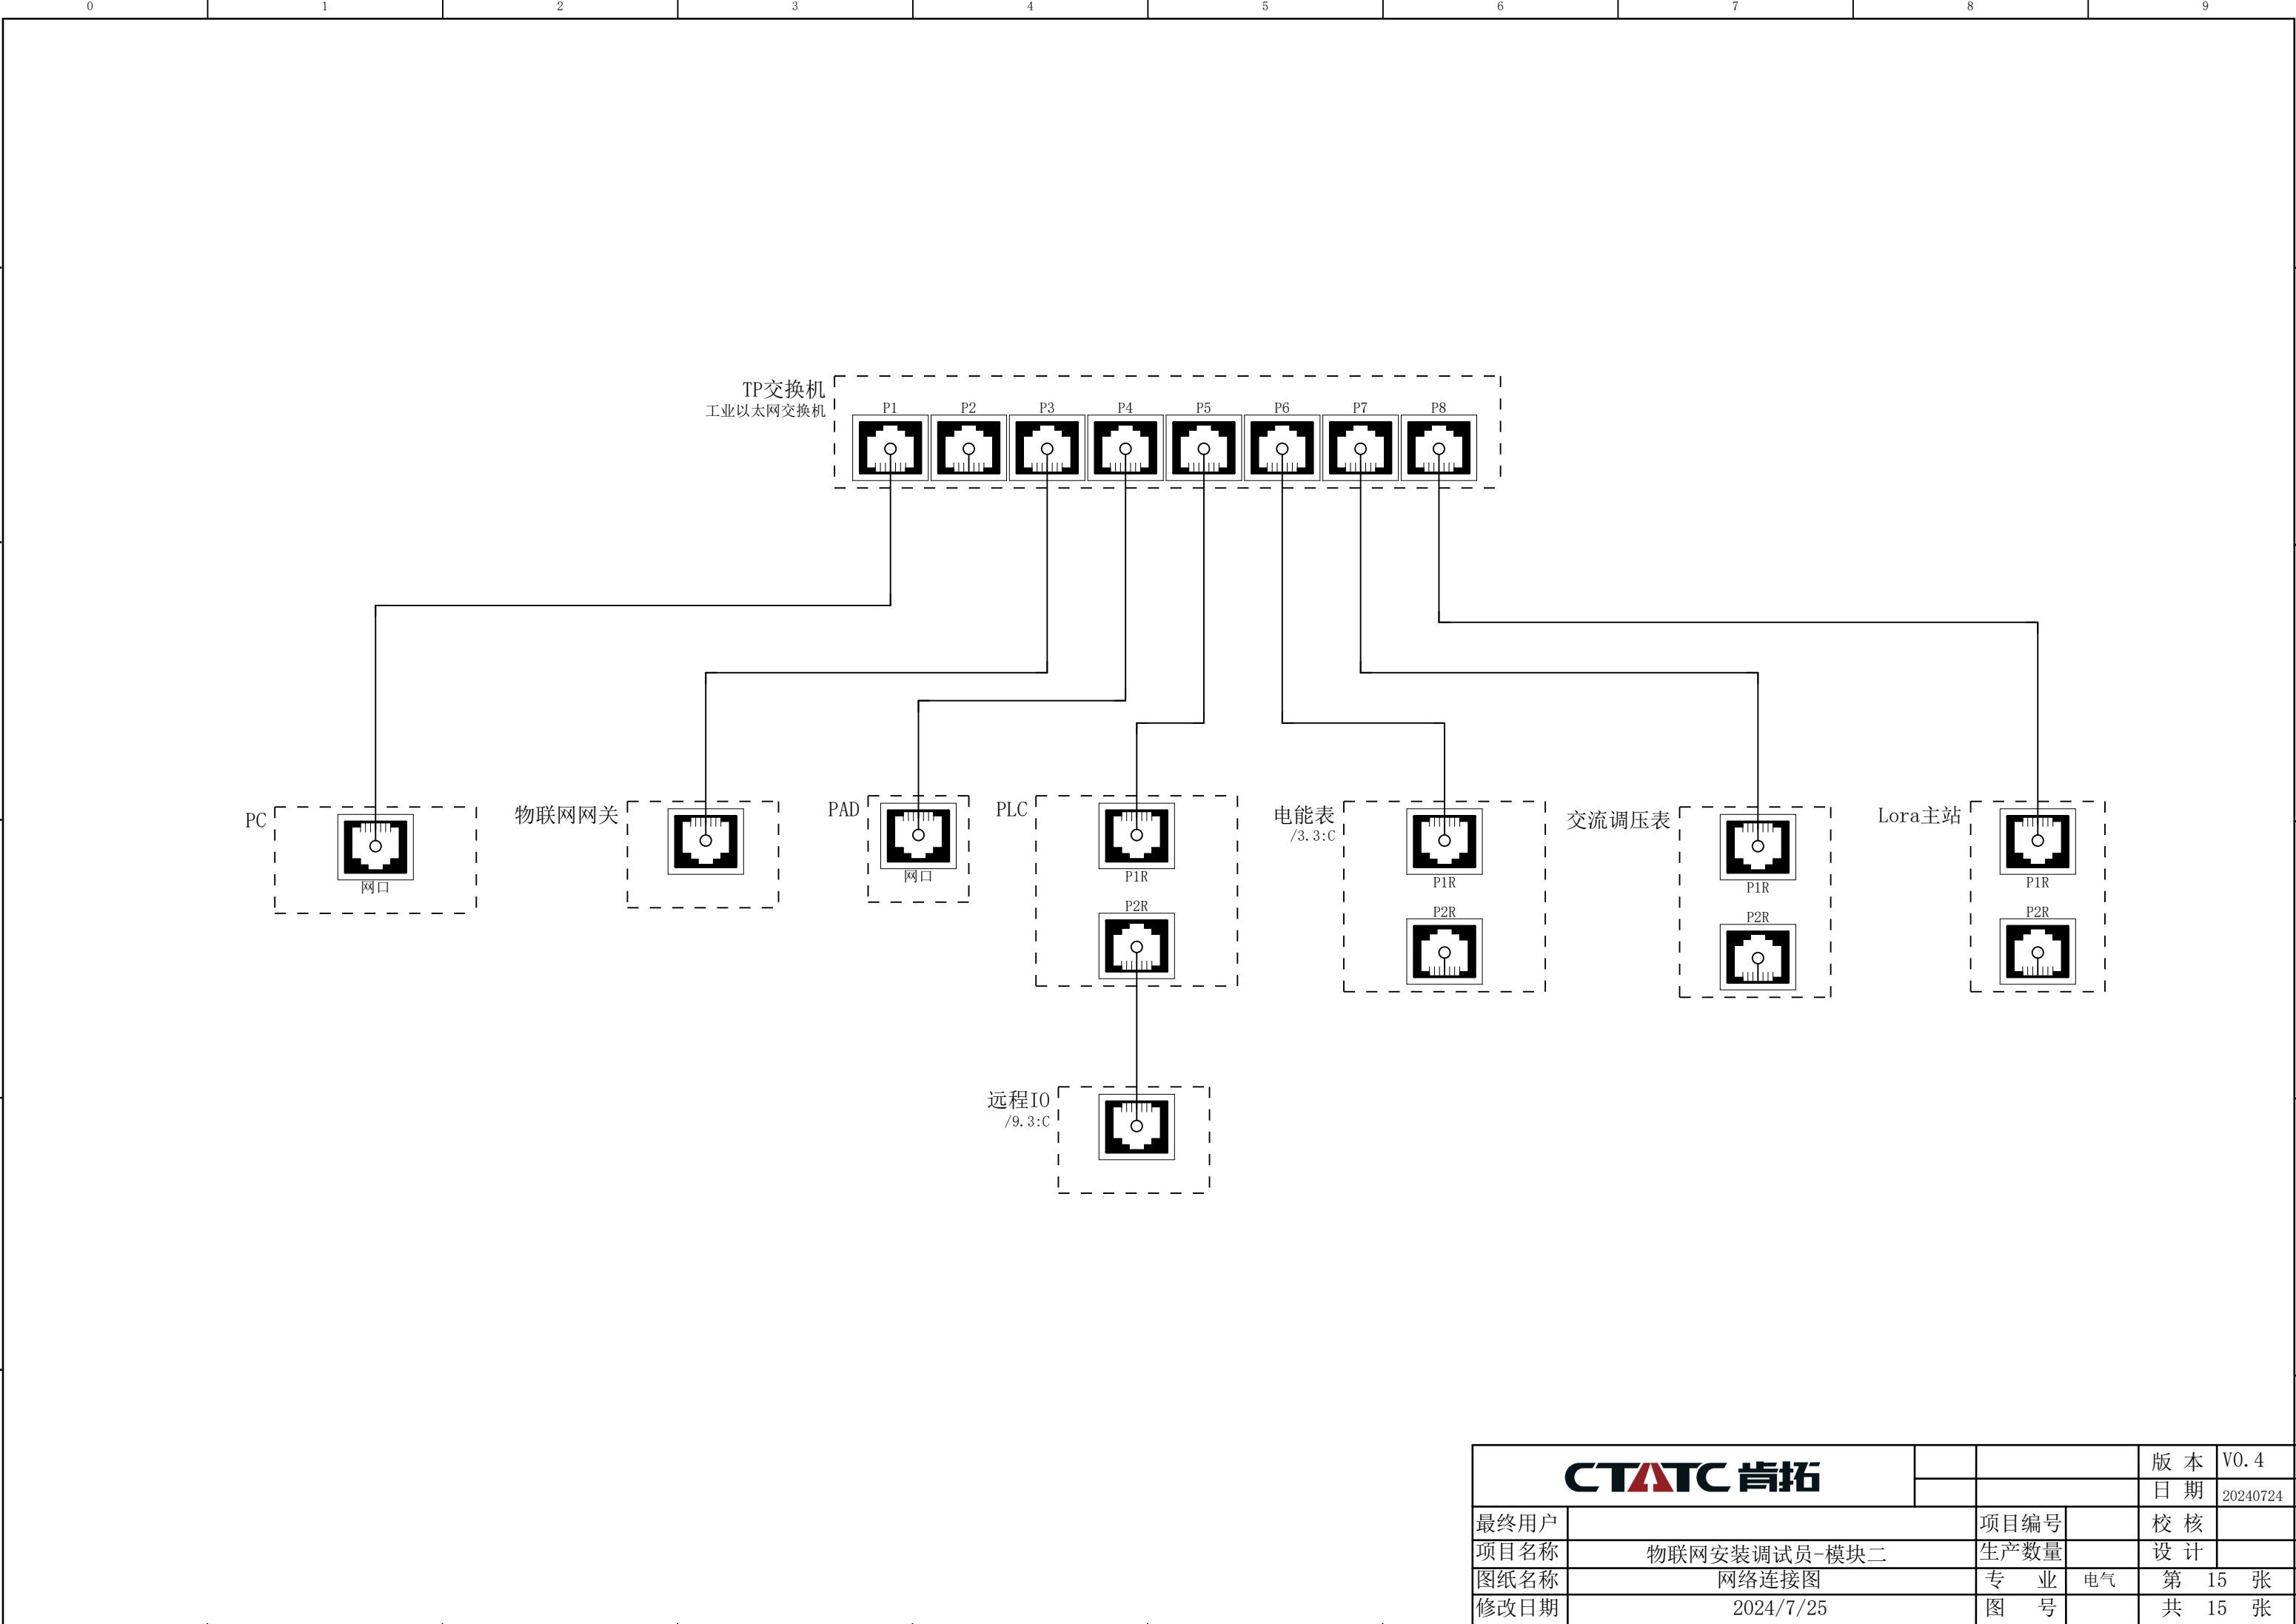

<div>CTATC 肯拓</div>					版 本	V0.4
					日 期	20240724
最终用户			项目编号		校 核	
项目名称	物联网安装调试员-模块二		生产数量		设 计	
图纸名称	网络连接图		专 业	电气	第 15 张	
修改日期	2024/7/25		图 号		共 15 张	